



PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

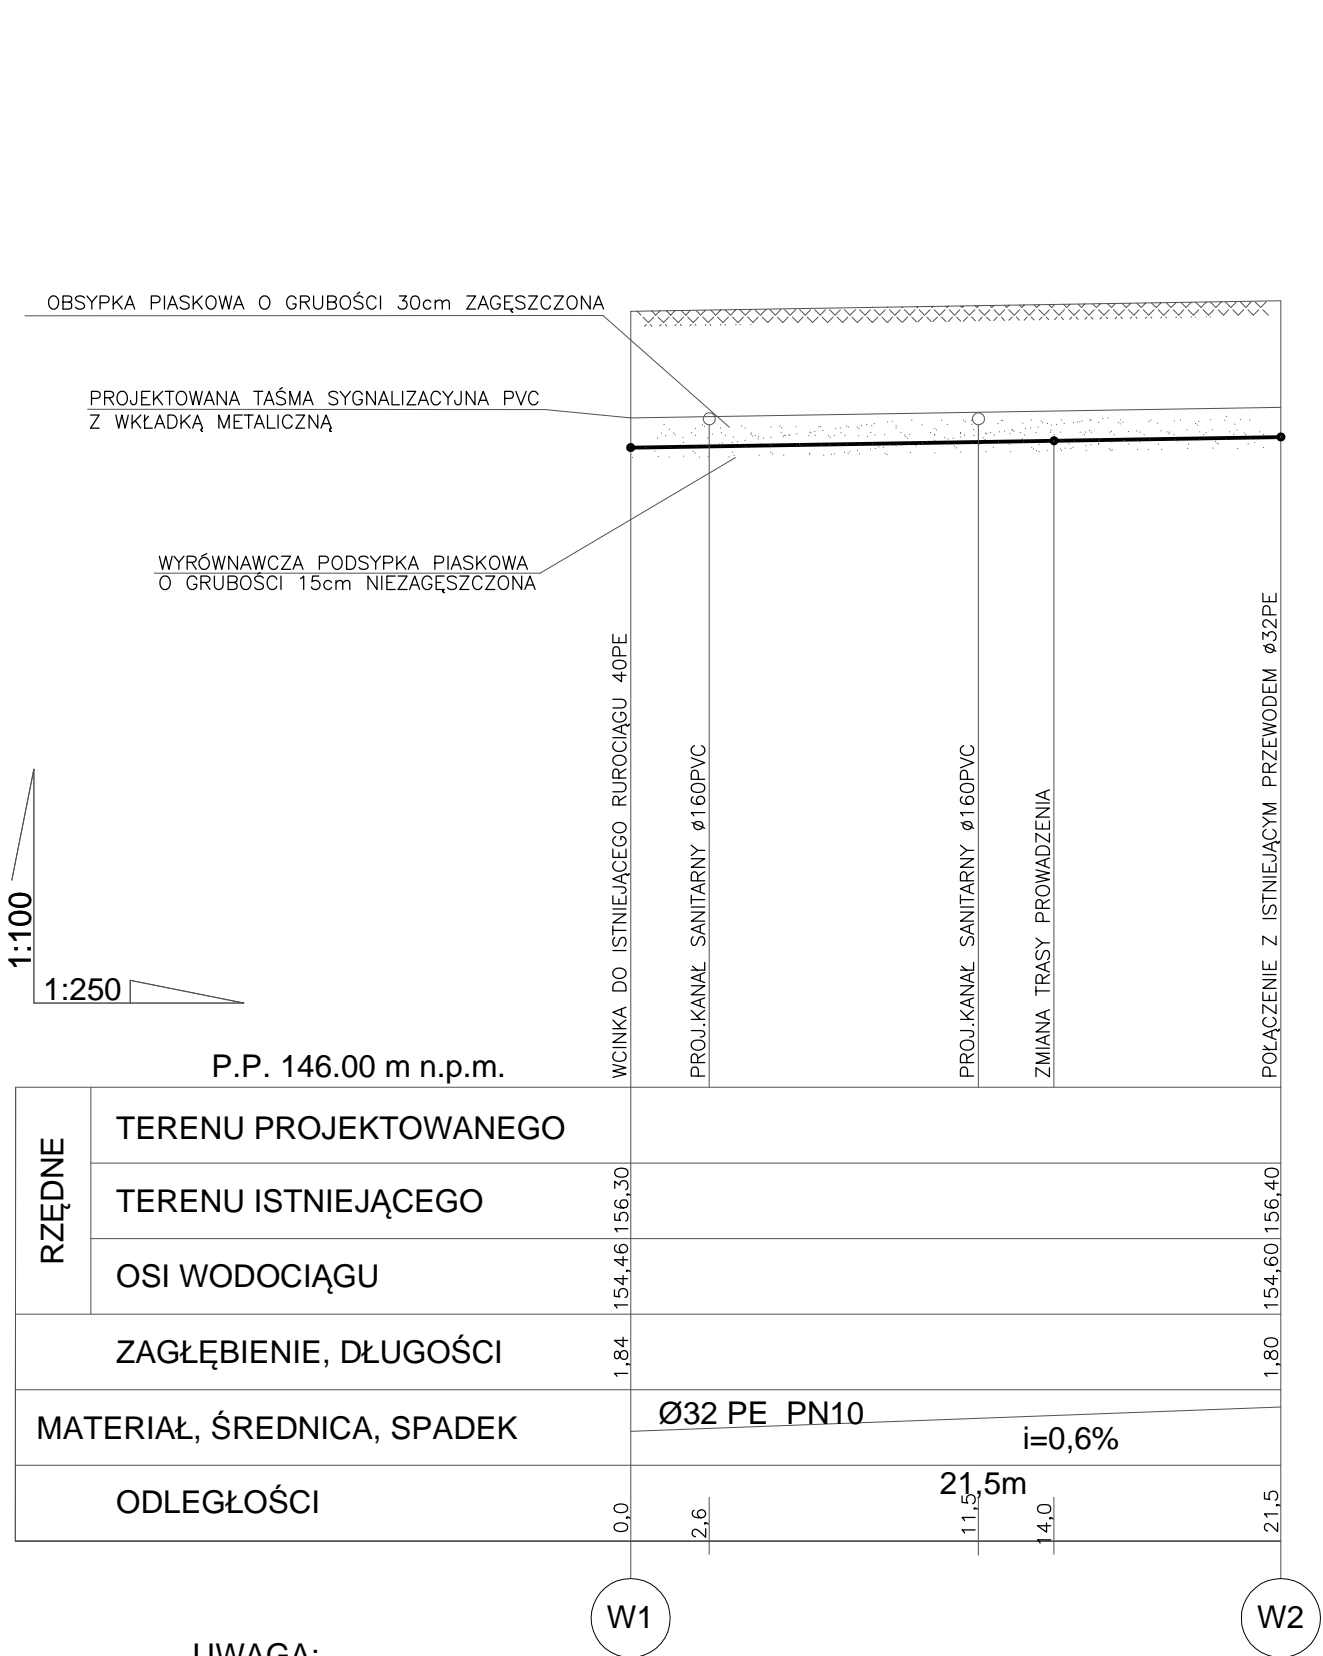

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót związanych z budową przewodu wodociągowego
Wykonawca winien sprawdzić rzędną w miejscu włączenia.

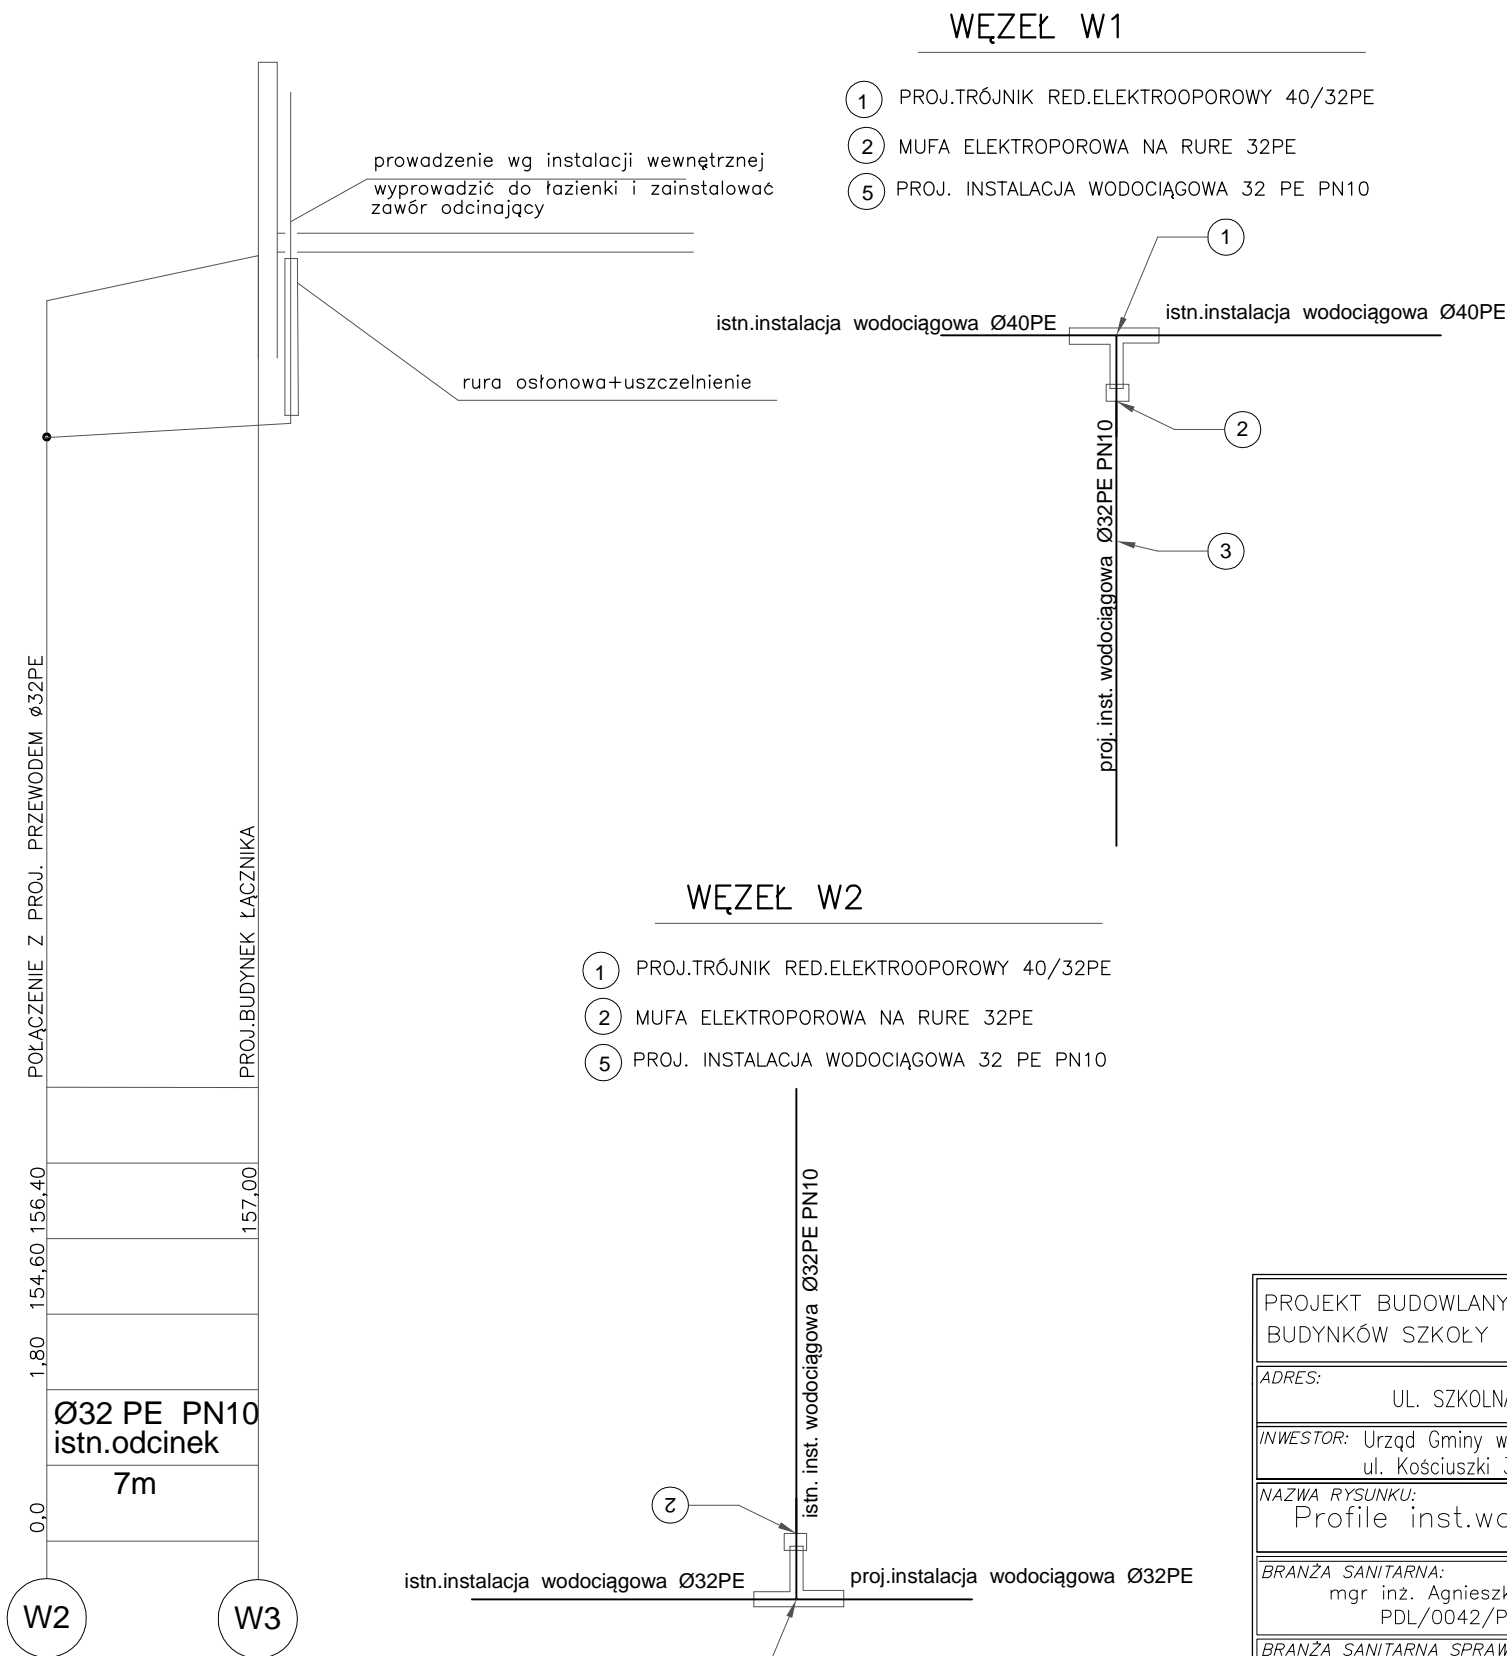

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE		
ADRES: UL. SZKOLNA 4, 17-300 CZARTAJEW		
INWESTOR: Urząd Gminy w Siemiatyczach ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze		
NAZWA RYSUNKU: Profile inst.wodociągowej zewnętrznej		
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Agnieszka Kozłowska PDL/0042/POOS/08	PODPIS: Data: 14.02.2017 r	
BRANŻA SANITARNA SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Urszula Borkowska	PODPIS: Data: 14.02.2017 r	
SKALA: 1:100/250	DATA: 14.02.2017r.	NR RYSUNKU: S2