


Schemat instalacji elektrycznej technologicznej

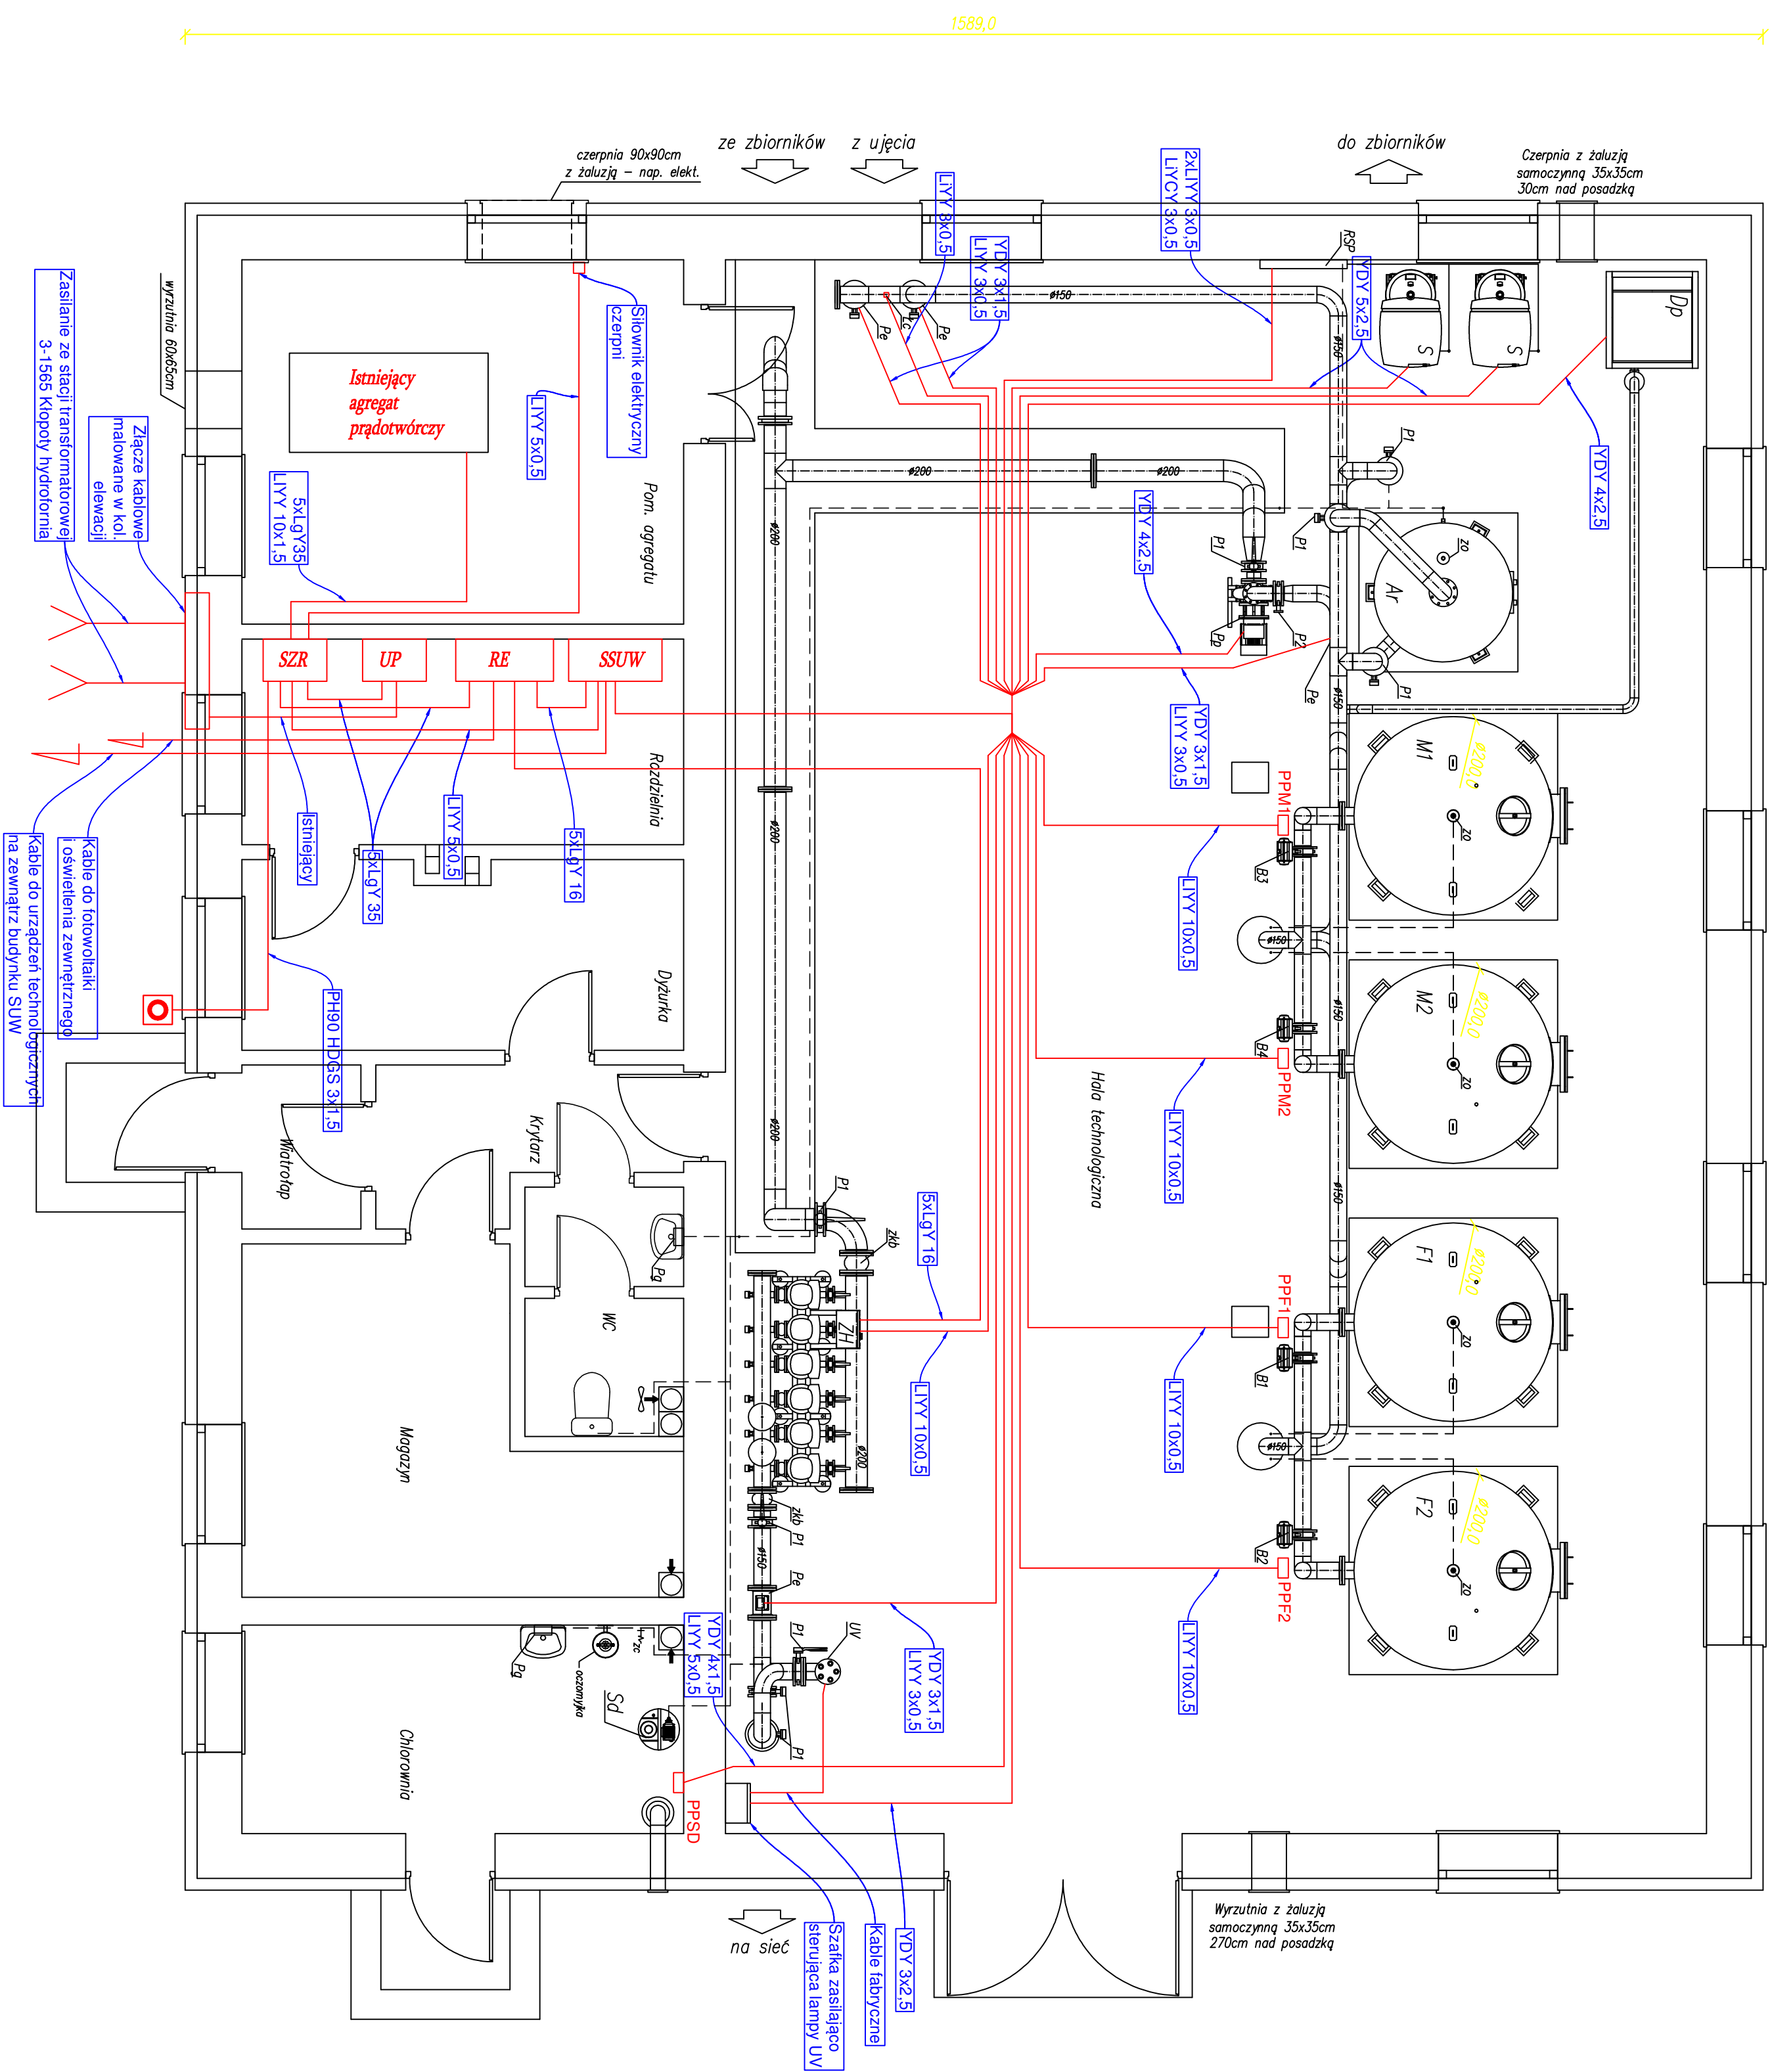

UWAGA: Kable układać w metalowych korytkach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odebrać od koryt wykonać w giętkich rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, opaski, konstrukcje itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do słowników pneumatycznych ułożyć przewody L1VY203x0,5mm2 w rurkach spiralnych PVC mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.

Oznaczenia zgodne ze schematem technologicznym

Objekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Sianiszawy				
Adres	Dzielnica nr 16 Obręb 20.0016 Kłopoty Sianiszawy, gm. Sianiszawy				
Inwestor	Gmina Sieniszawy, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Sieniszawy				
Przebieg i tryb realizacji	Sofalnet instalacja elektrycznej technologii				Nr rys. E-
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Warlich	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU/0086/PWO/E/3	24.04.2019r	
Wykonawca	inż. Wacław Majkowski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU/0028/PWO/E/3	24.04.2019r	