


Profil kanalizacji popłucznej cd.

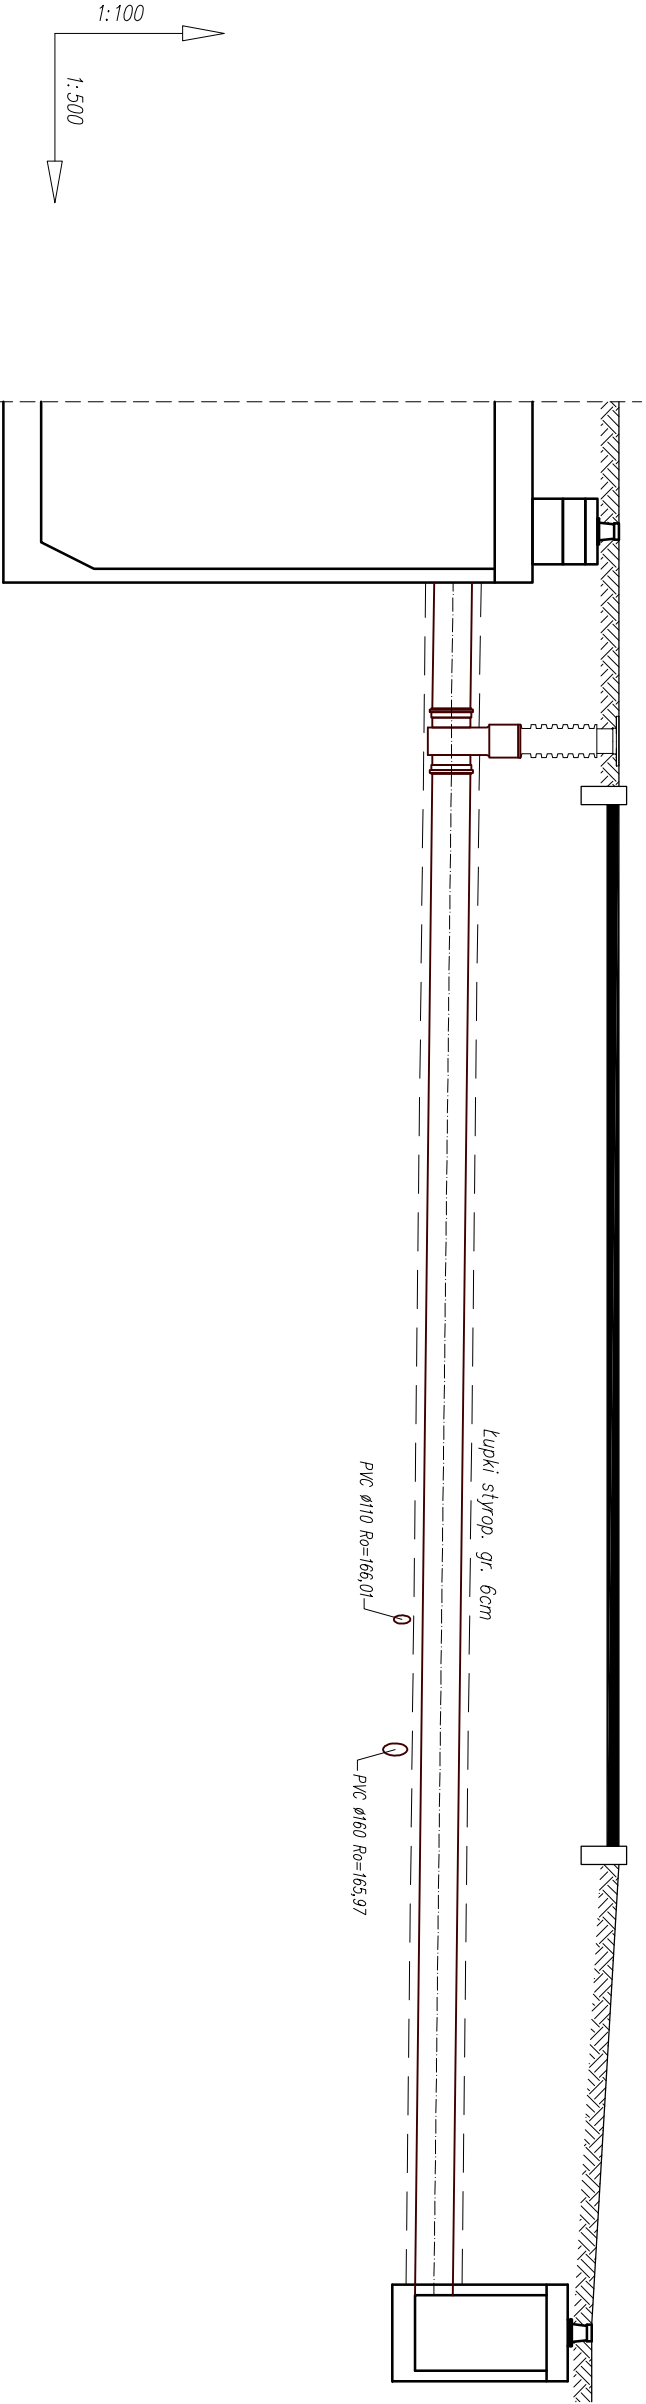

Poziom porównawczy – 163,00m n.p.m.			
Rzędna terenu [m n.p.t.]	167,45	167,45	167,27
Rzędna dna przewodu	166,22	166,21	166,10
Przykrycie przewodu [m]	0,98	0,99	0,92
Spadek	1,0%	2,10	21,06
Odległość [m]	0,00	2,10	23,16

OpSk3PVC ø250 SN8 LitaSki

Objekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław				
Adres	Działka nr 16 Obręb: 201009_2.0016 Kłopoty Stanisław, gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPŁUCZNEJ CD.			Skala	Nr rys 11
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BJ/189/91	24.04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL0115/POOS/08	24.04.2019	