


# Profil kanalizacji zbiorników

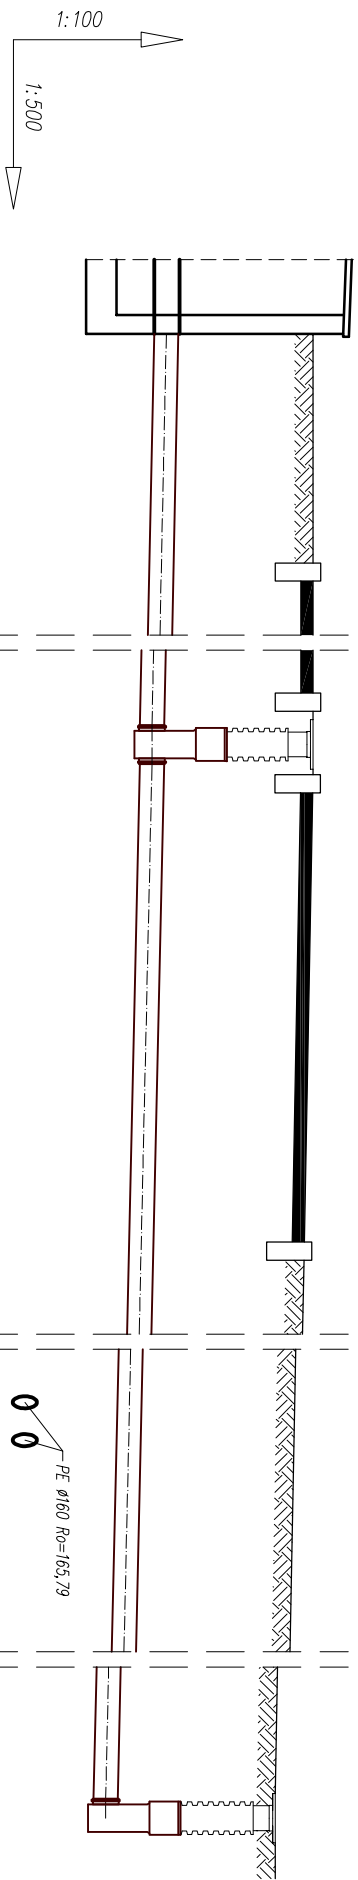

Poziom porównawczy – 165,00m n.p.m.					
Rzędna terenu [m n.p.t.]	167,70		167,70		167,45
Rzędna dna przewodu	166,65		166,55		166,24
Przykrycie przewodu [m]	0,89		0,99		0,96
Spadek	1,1%	9,23	1,1%		27,80
Odegnosc [m]	0,00	9,23	9,23		37,03
KZ	PE Ø160 SDR17	Sk2		PVC Ø160 SN8 Lita	Sk1

Obiekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław				
Adres	Dzielnica nr 16 Obręb: 201009, 2.0016 Kłopoty Stanisław; gm. Siemiatycze				
Investor	Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI ZBIORNIKÓW			Skala	Nr.rys 16
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	B/189/91	24.04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PD/L0115/POOS/08	24.04.2019	