


## Rzut instalacji sanitarnych

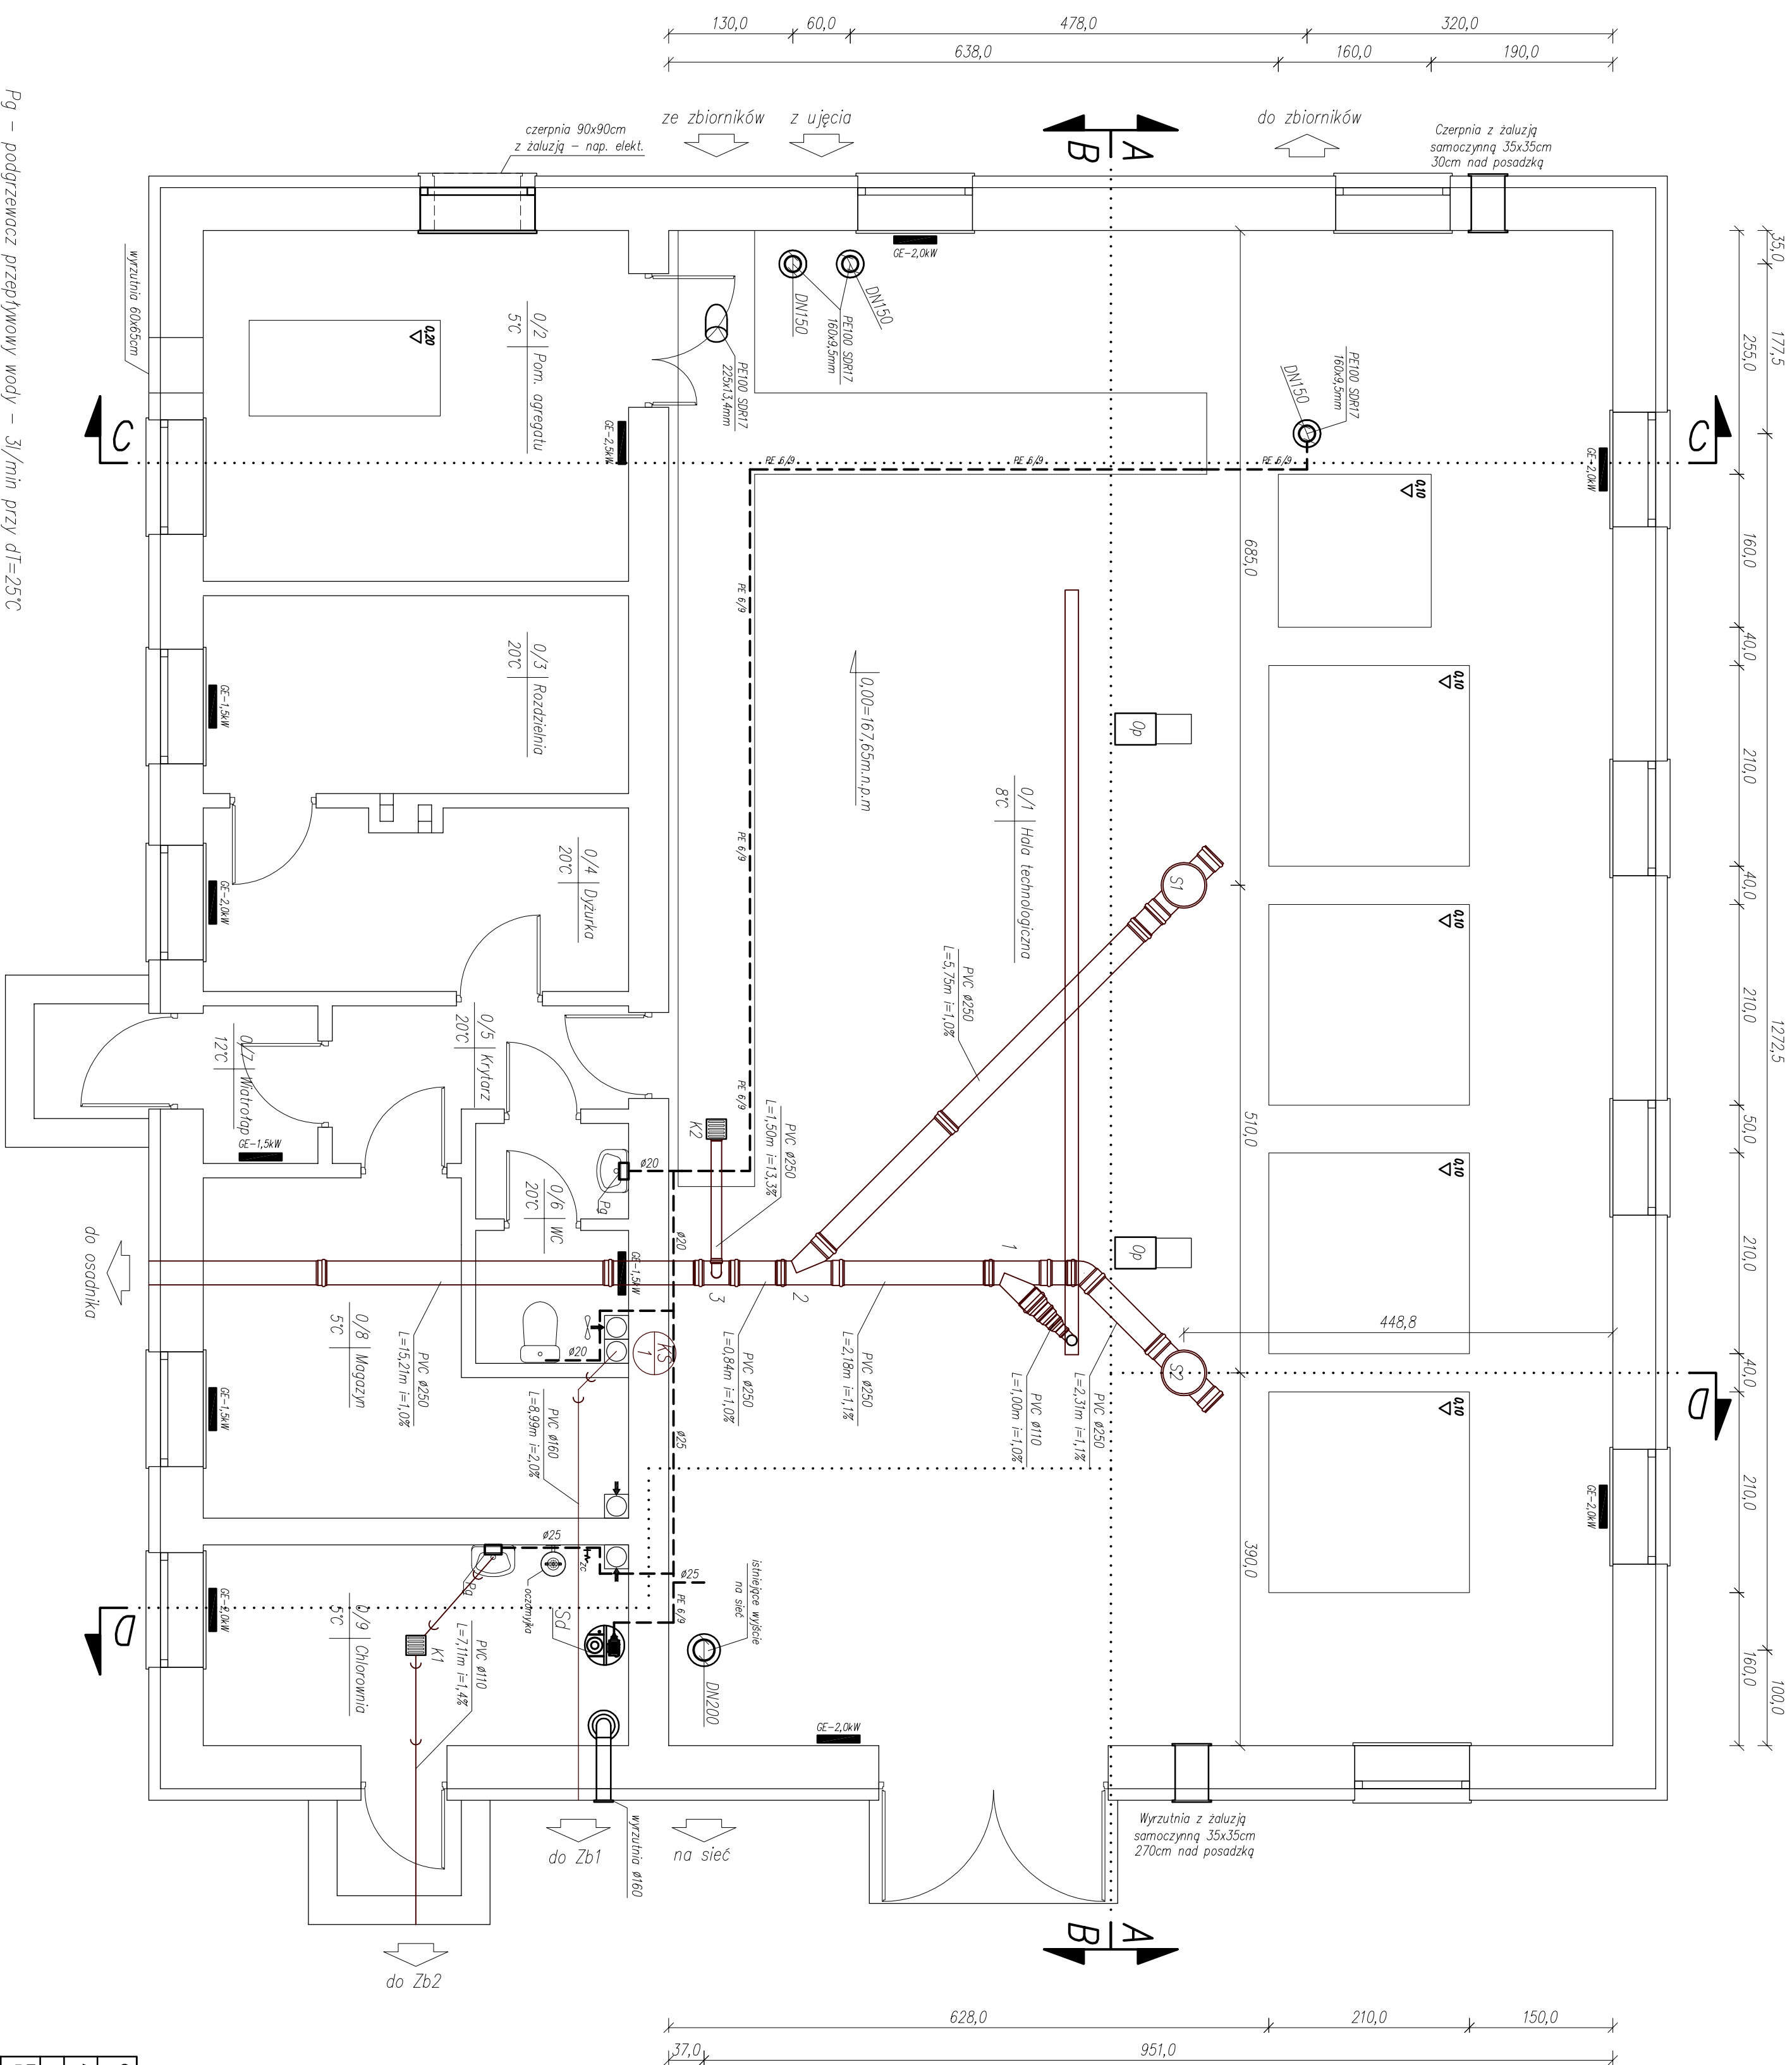

$P_g$  – podgrzewacz przepływowy wody – 3 l/min przy  $dT=25^{\circ}\text{C}$   
 $Q_p$  – osuszacz powietrza – 8 l/24h,  $10^{\circ}\text{C}/70\%$

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody kłopoty - Stansław				
Adres	Działka nr 16 Obręb: 20/109, 2.0016 Kłopoty Stansław, gm. Staniątyze				
Investor	Gmina Staniątyze; ul. Tadeusza Kościuiki 35; 17-200 Staniątyze				
Przedmiot rysunku	RZUT INSTALACJI SANITARNYCH			Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projekant:	inż. Tadeusz Wysocki	INSTALACJE SANITARNE	BI/188/91	24.04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	POL/0116/P00S/08	24.04.2019	