









SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH
17-300 SIEMIATYCZE, SZERSZENIE 38
KOTŁOWNI - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
SKALA 1:50

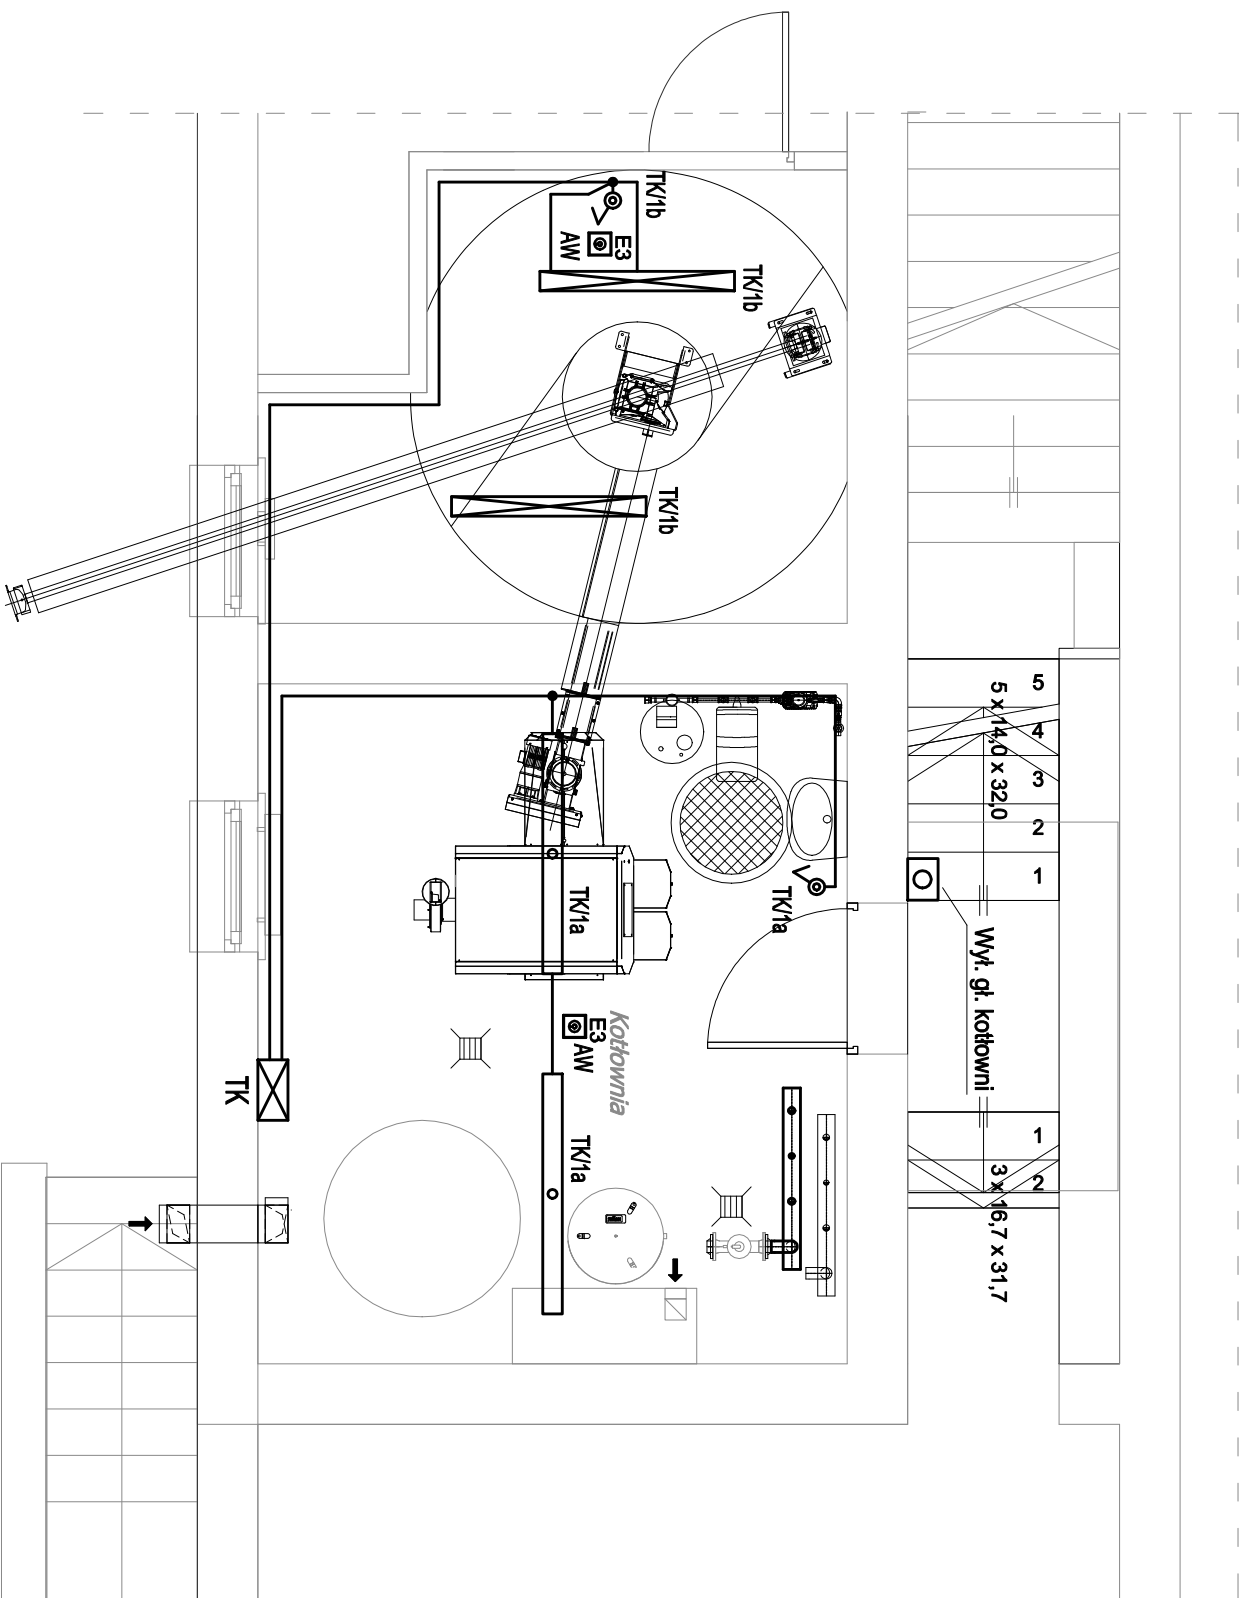

OZNACZENIA:

- | | |
|---|---|
| TK | - tablica bezpiecznikowa |
|  | - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę LED 3300lm 25W np.  |
|  | - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę LED 4900lm 39W np.  1587 4900lm 39W |
|  | - przełącznik 1-biegunowy n.t. bryzgoszczelny IP44 |
|  | - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę LED oświetlenia awaryjnego 3W IP41 np.  3W SE 2h AT CNBOP IP41 |

[illegible]