








**SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH
17-300 SIEMIATYCZE, SZERSZENIE 38
RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA SIŁY
SKALA 1:50**

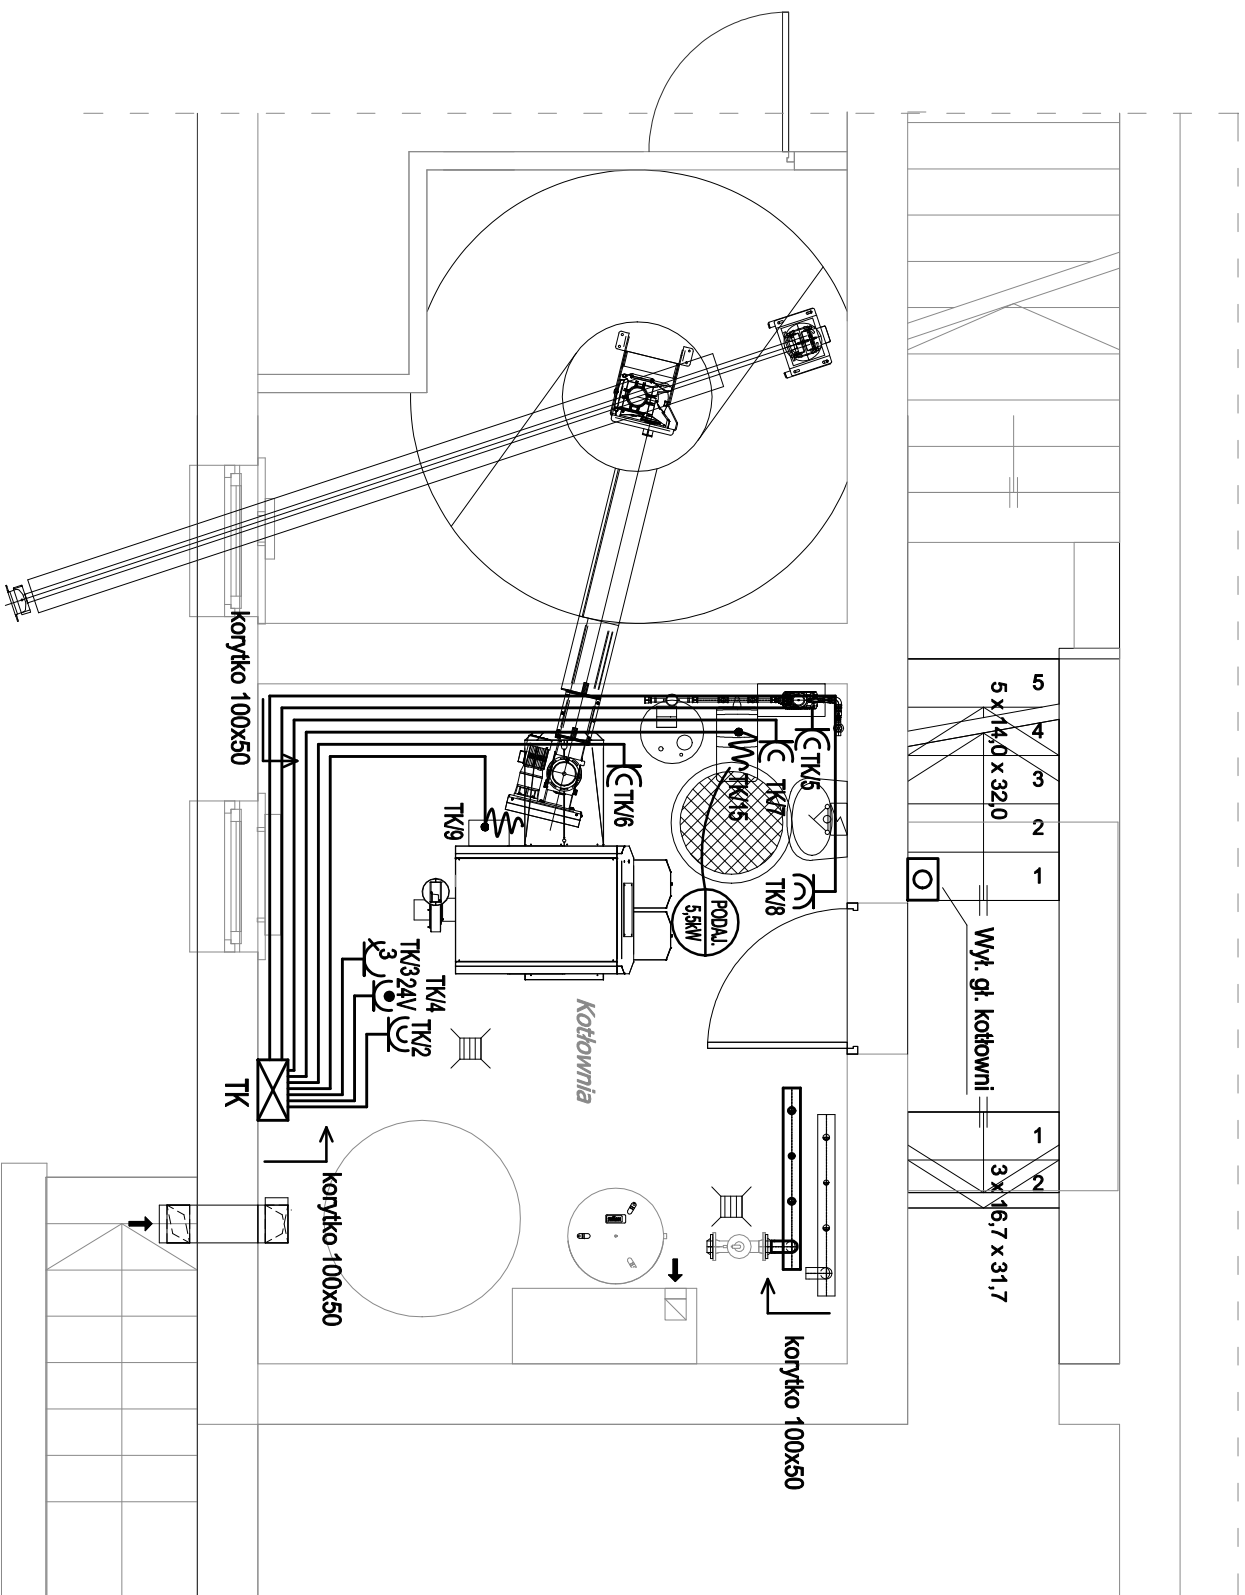

OZNACZENIA:

- TK  - tablica bezpieczników
-  - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t. hermetyczne
-  - gniazdo wtyczkowe n.t. 24V
-  - gniazdo 400V 16A
-  - wypust zasilający dane urządzenie wg opisu
-  - zasilanie napędu podajnika 5,5kW/400V

[illegible]