



ROZDZIELNICA RUPS

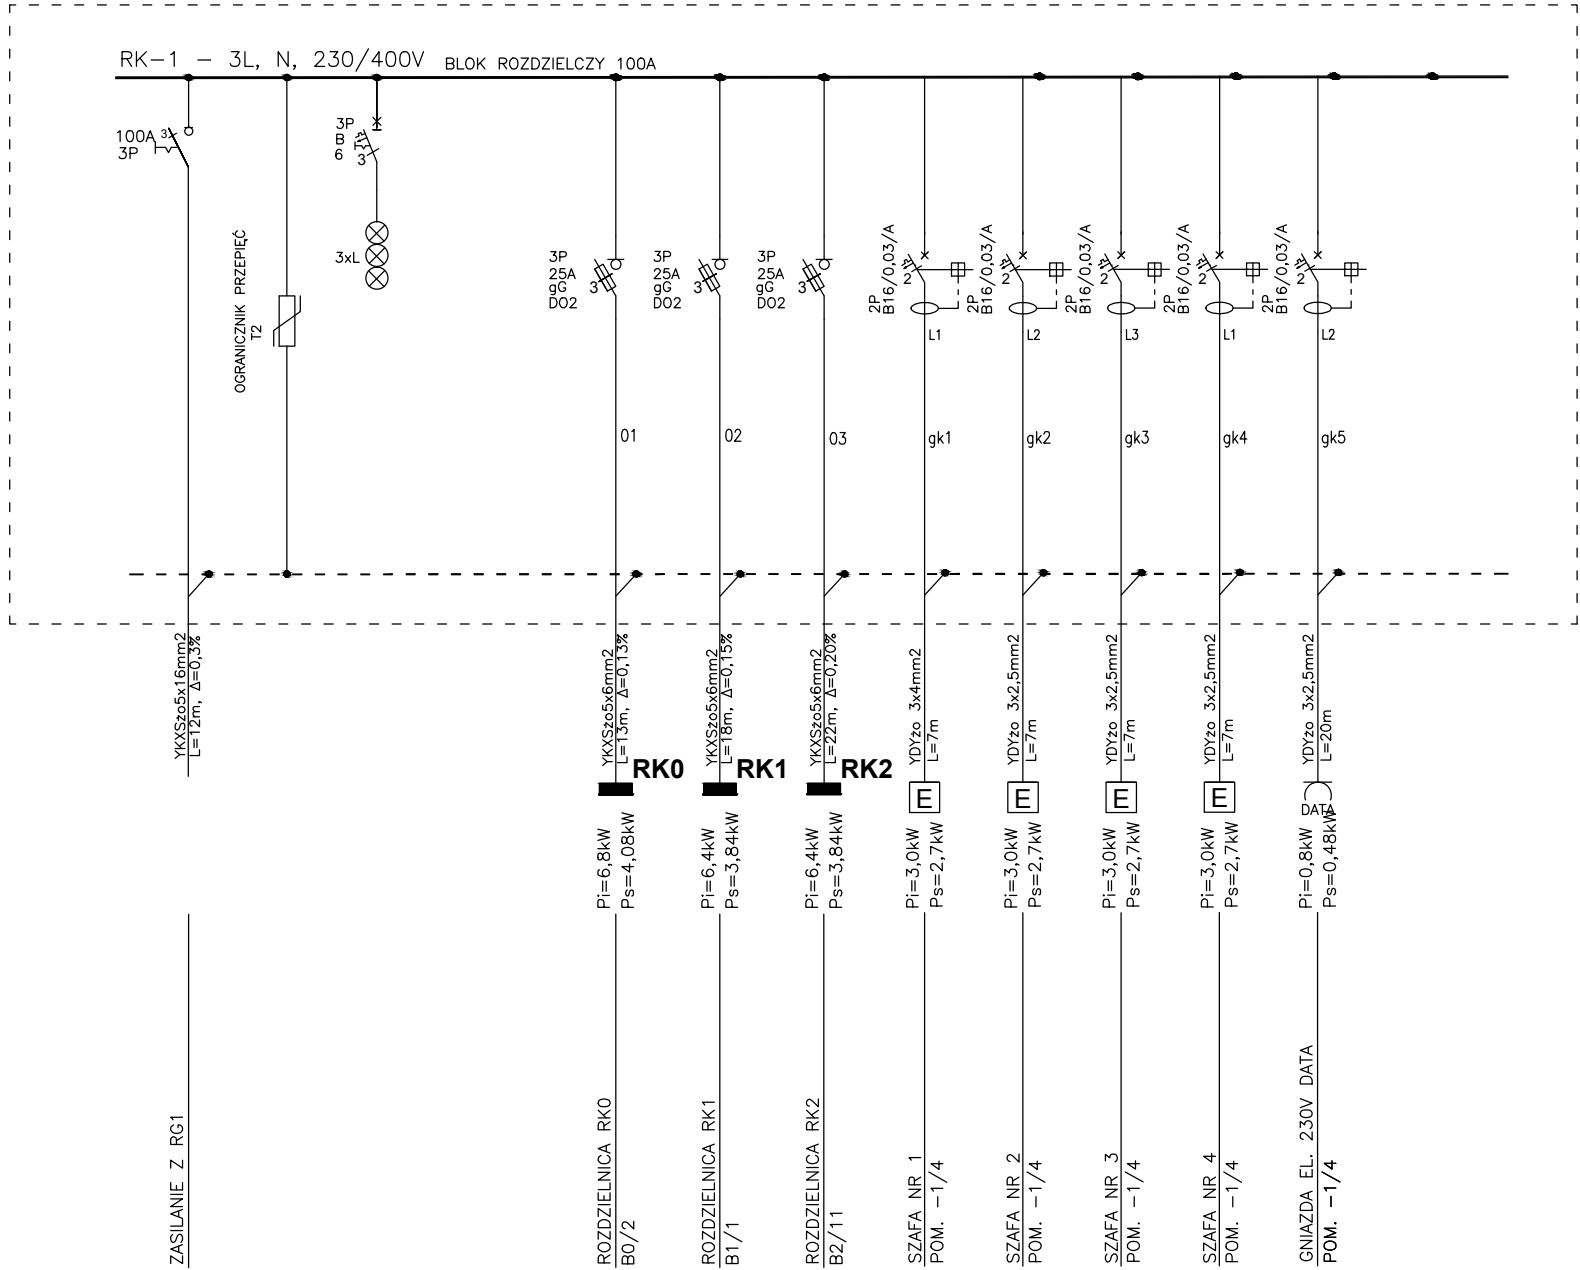

RUPS
Rozdzielnica natynkowa,
FWB, 5x26 modułów
drzwi metalowe z zamkiem FZ597N
IP44, II kl. ochr. gł. 160mm
Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
odporność uderowa IK09
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepięciowa IV
stopień zanieczyszczenia 3

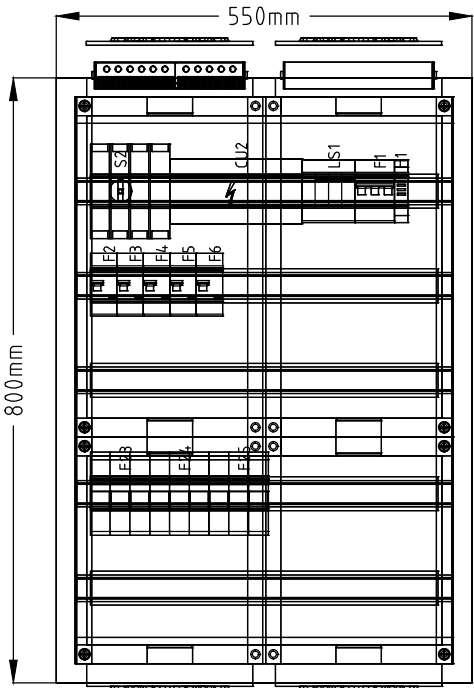

$$\begin{aligned} P_i &= 32,4\text{kW} \\ k_j &= 0,7 \\ P_s &= 23,28\text{kW} \\ \cos\varphi &= 0,93 \\ I_B &= 36,2\text{A} \end{aligned}$$

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bt. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2	
Przedmiot rys.	Schemat zasilania. Rozdzielnica RUPS	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bt. 63/02
Data	08.07.2019 r	
Skala	---	
Nr rys. E-2/15		