





OPRZEWODOWANIE  
DOPROWADZONE Z PRZYLĄCZA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
BUDYNKU


LEGENDA:


- 


Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
- 


Gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6 montowane w puszcze p/t lub n/t
- 


Gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6 montowane w puszcze p/t lub n/t
- 


- zestaw gniazd audio/video montowanych w puszcze podłogowej
- 


- gniazdo audio typu JACK montowane w puszcze p/t lub n/t do obsługi systemu nagłośnienia sal konferencyjnych
- 


- gniazdo audio-video HDMI montowane w puszcze p/t lub n/t
- 

- gniazda montowane w puszkach podłogowych (puszki ujęte w opracowaniu inst. elektrycznych)
- 






Cyfrowy sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD sterowanie dowolną funkcją
- 

Kamera IP zewnętrzna typu bullet z IR 3MPx
- 

Kamera wewnętrzna IP kopułkowa z IR 3MPx
- 

Monitor stojący, rozdzielczość 1920x1080, 16:9, IPS LED
- 

Stacja robocza z systemem operacyjnym WINDOWS 10

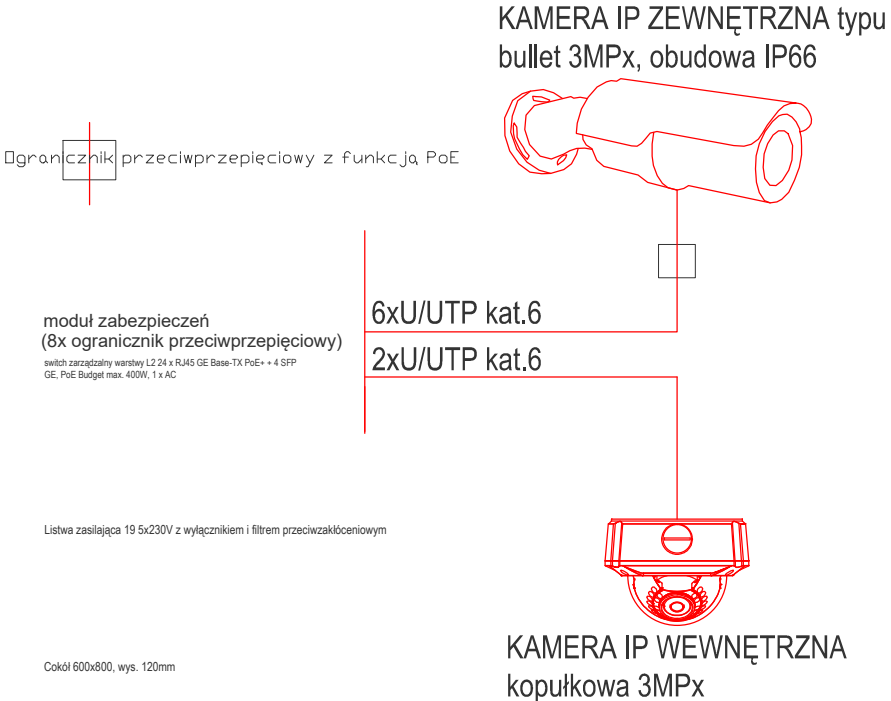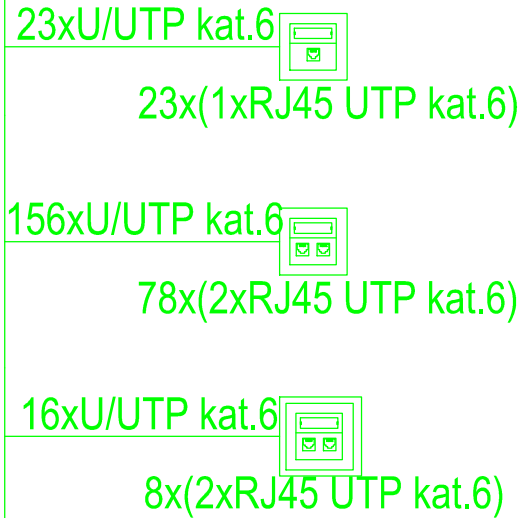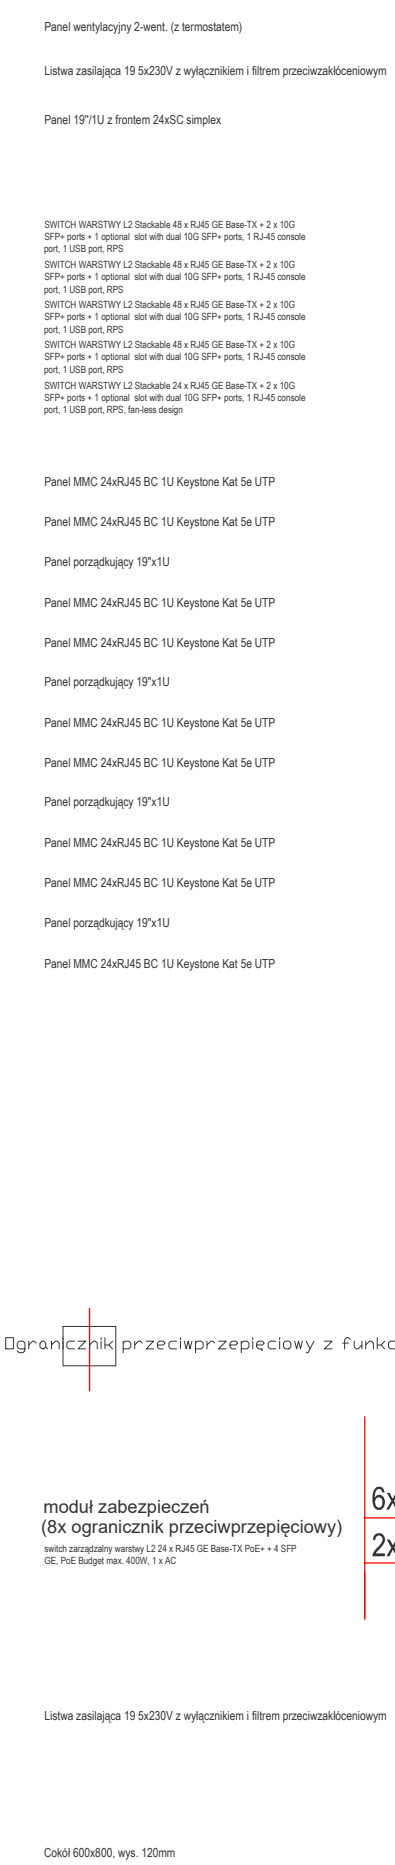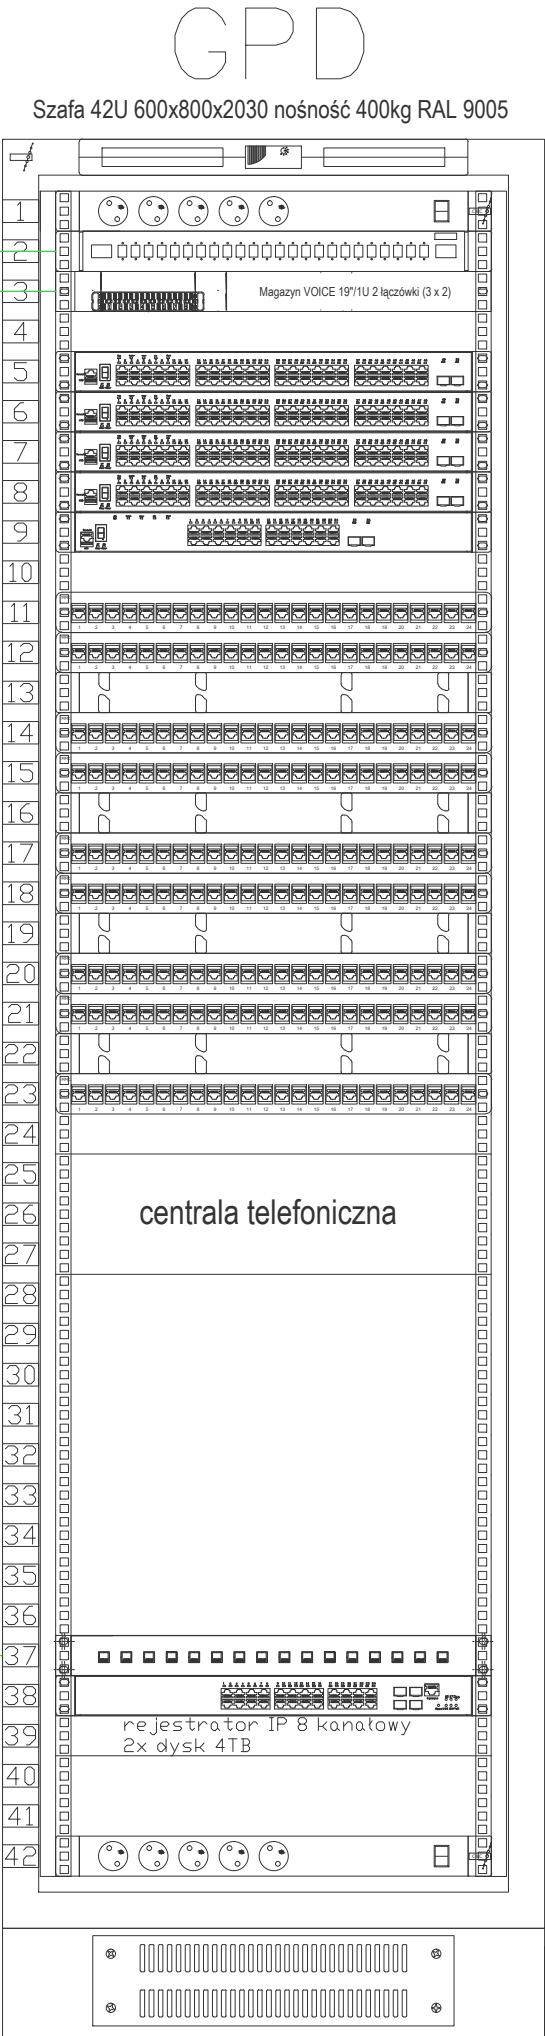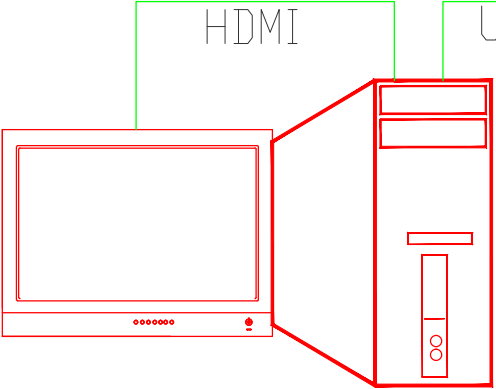

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17–300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35		Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17–300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2		
Przedmiot rys.	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE		
Data	08.07.2019 r.		
Skala	-----	Nr rys. <b>T6</b>	