


LEGENDA:

- — — zakres opracowania
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany zamurowane
- ściany do rozbioru
- obiekty do wyburzenia



URZĄD - część B

Lp.	Pomieszczenie	M2
-1.1	korytarz	20,8
-1.2	pom. os. sprzątajacej	8,6
-1.3	korytarz	27,0
-1.4	rozdzielnia	13,8
-1.5	pom. magazynowe	32,45
-1.6	pom. magazynowe	24,3
-1.7	archiwum	32,8
-1.8	wodomierz	13,6
-1.9	archiwum	62,1
-1.10	serwerownia	35,8
POWIERZCHNIA NETTO		271,25

Połączyć z uziomem otokowym zaprojektowanym wg dokumentacji:  
"Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową" – etap I


ZK – złącze kontrolne wg. dokumentacji "Termomodernizacja Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach"

Połączyć z uziomem otokowym zaprojektowanym wg dokumentacji:  
"Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową" – etap I

LEGENDA



ZŁĄCZE KRZYŻOWE  
ZŁĄCZE KONTROLNE  
PROJEKTOWANY UZIOM OTOKOWY FeZn 30x4

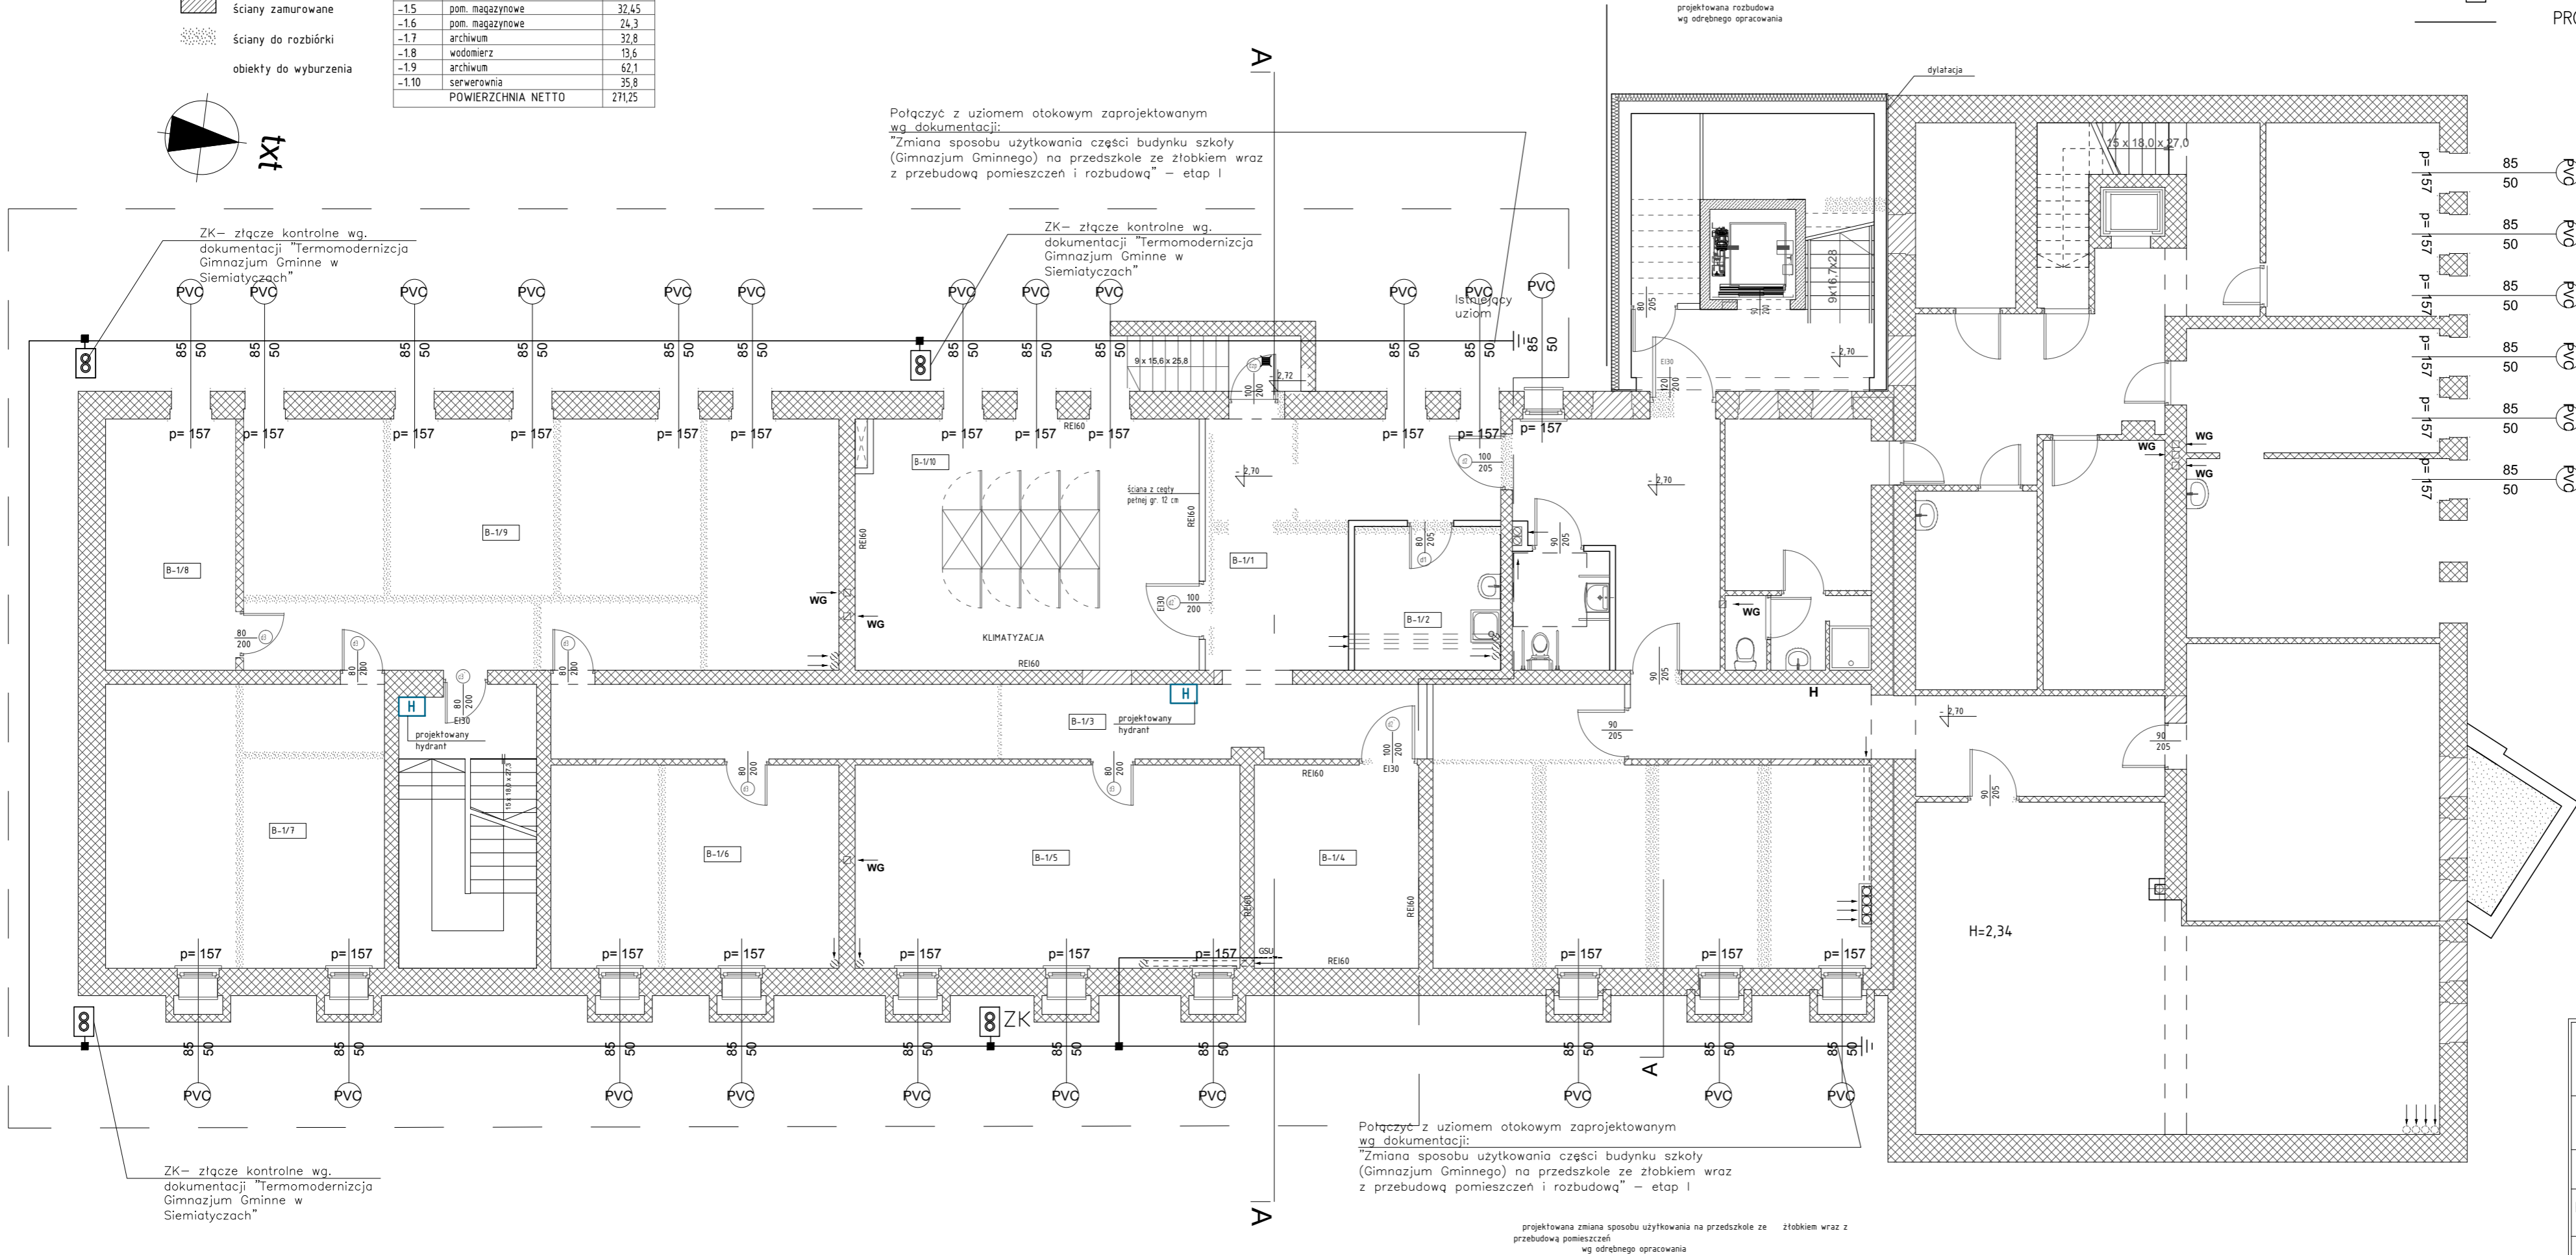

Objekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bt. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2	
Przedmiot rys.	INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bt. 63/02
Data	08.07.2019 r	
Skala	1:100	Nr rys. E-2/9