


Lp.	Pomieszczenie	M2
-1.1	komunikacja	16,55
-1.2	wc	4,55
-1.3	komunikacja	7,45
-1.4	pom. gospodarcze	43,4
-1.5	komunikacja	10,4
-1.6	pom. gospodarcze	58,4
-1.7	pom. gospodarcze	29,15
-1.8	wózkownia	5,4
KL/1	klatka schodowa	18,9
SZ/W	szyb windowy	2,9
SZ/W2	szyb windowy	1,3
POWIERZCHNIA NETTO		198,4

Uwaga:  
Instalacja fotowoltaiczna wg. opracownia  
"Termomodernizacja Gimnazjum Gminne w  
Siemiatyczach)

- LEGENDA:
- zakres opracowania
  - ściany istniejące
  - ściany projektowane
  - ściany zamurowane
  - ściany do rozbiórki
  - obiekty do wyburzenia

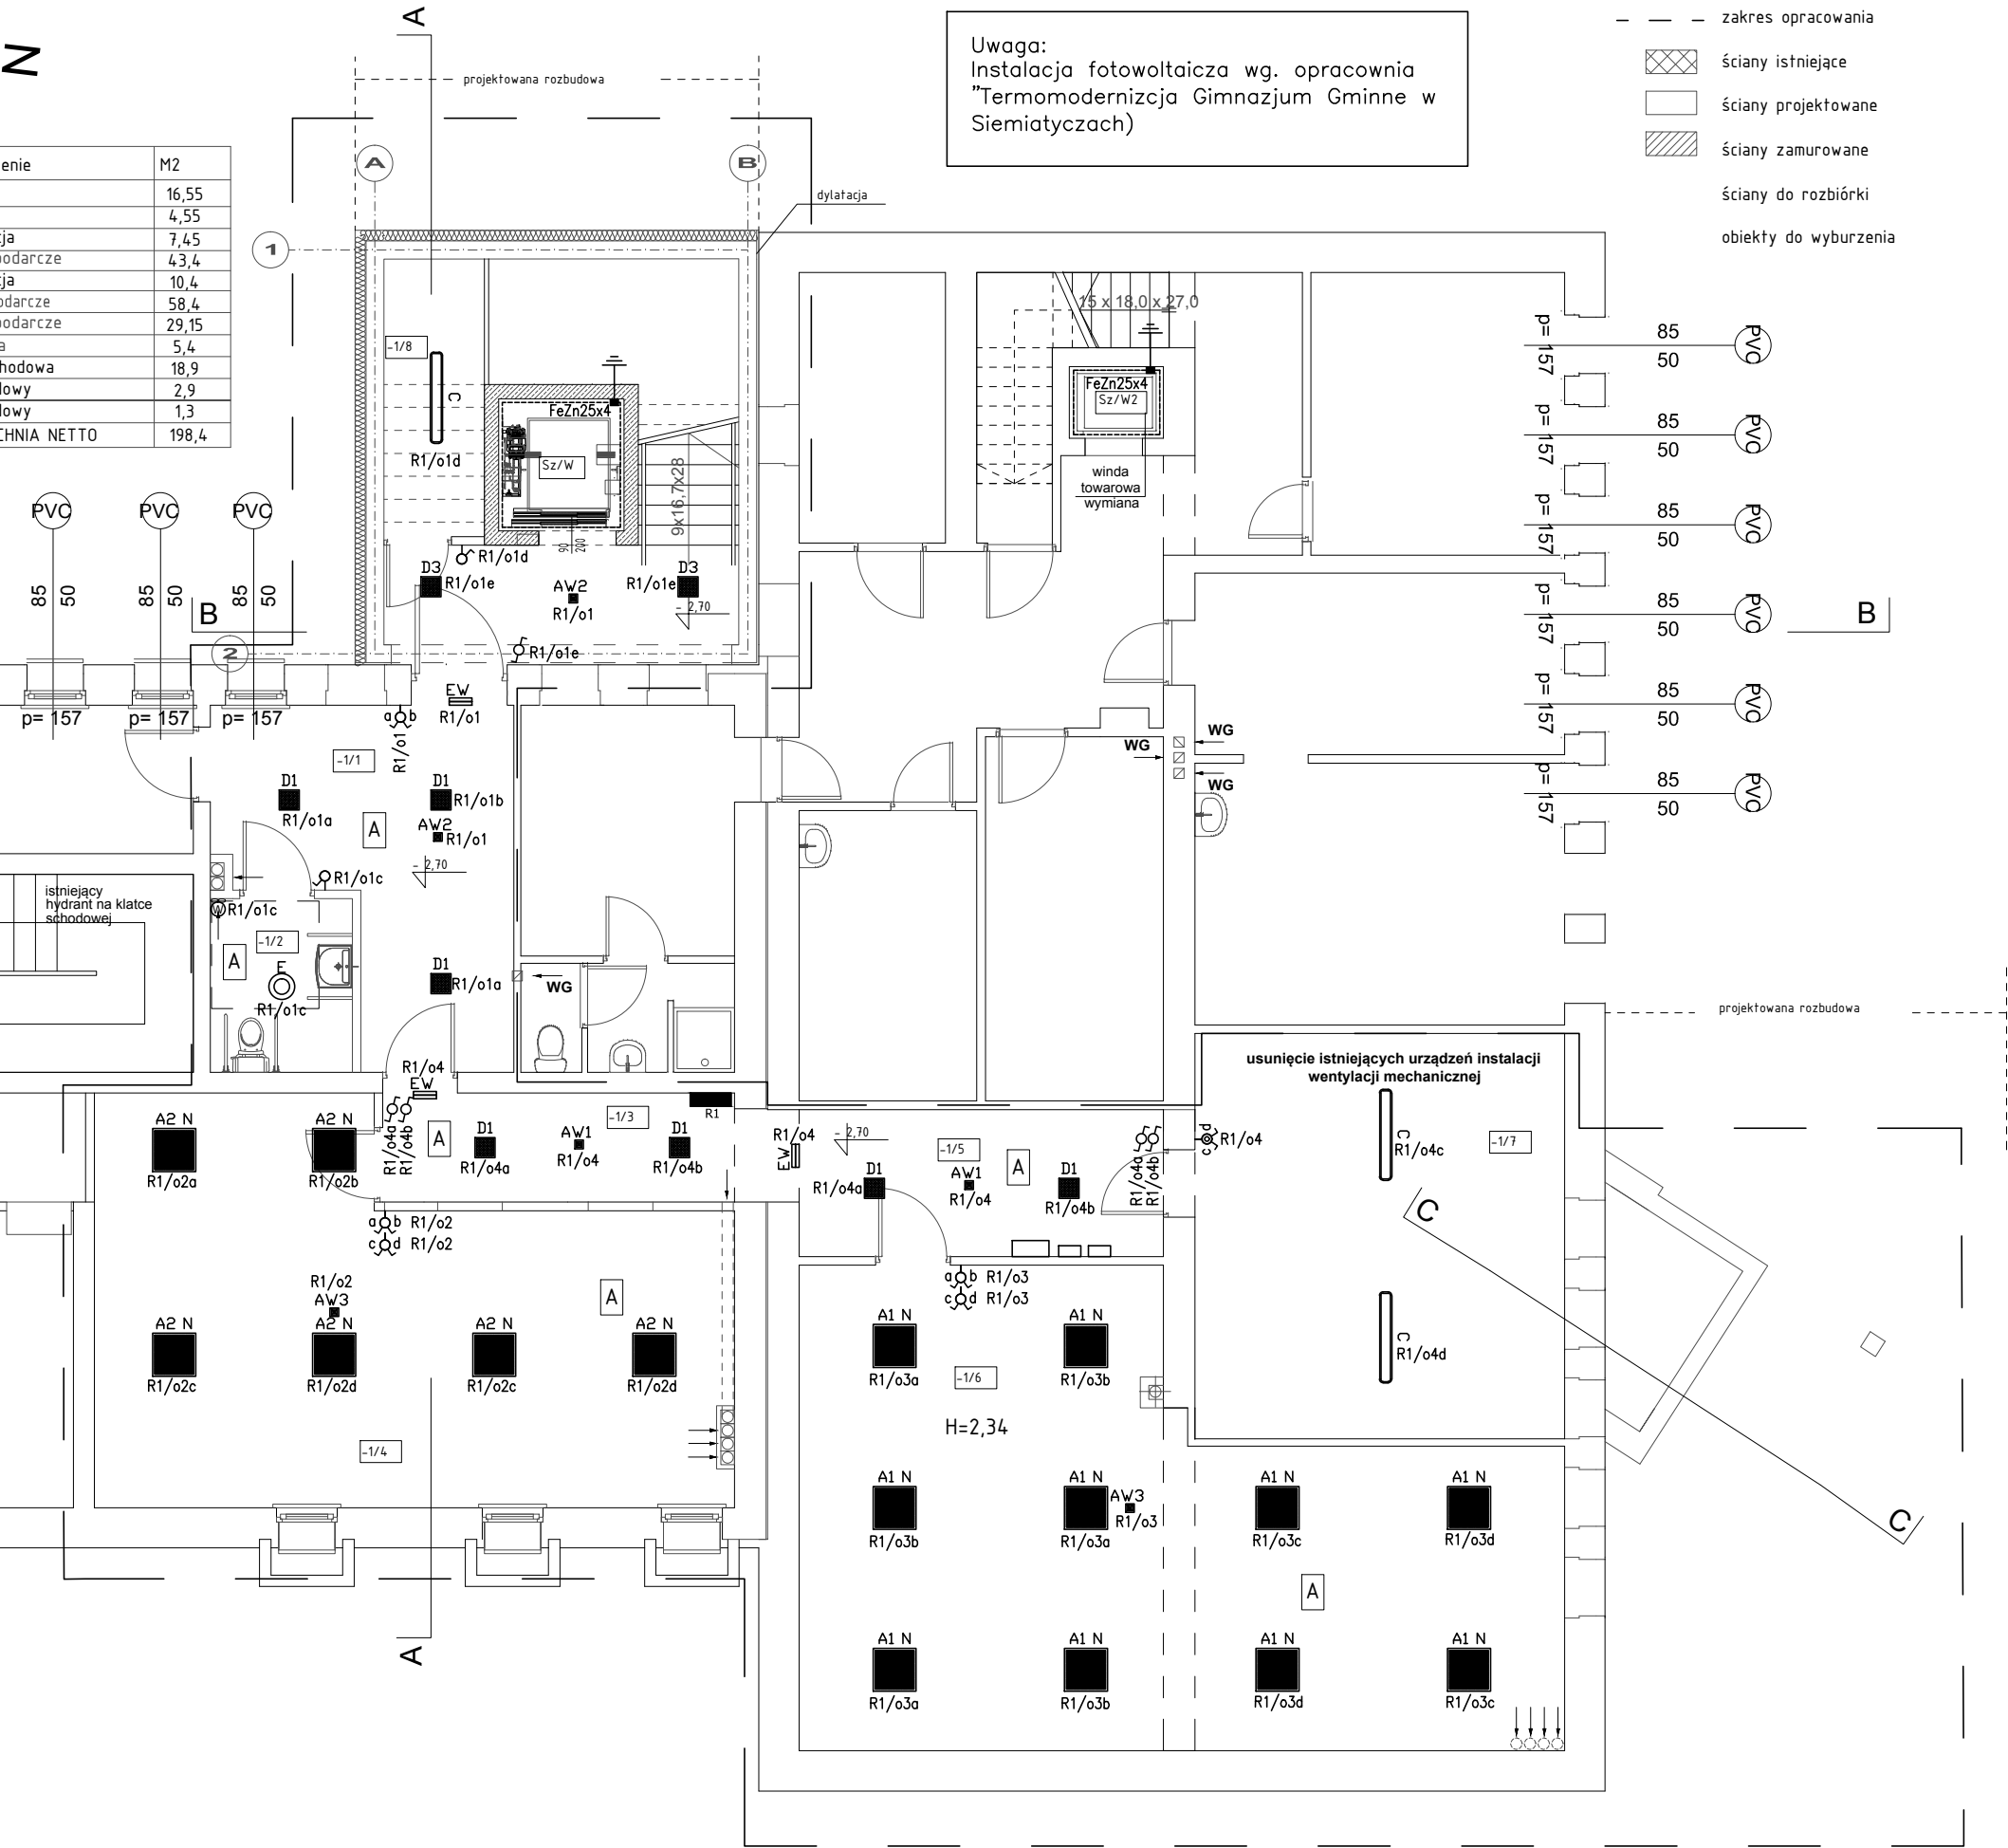

## LEGENDA

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- WYPUST 1-FAZOWY DO ZASILANIA WENTYLATORÓW

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA LED 3800LM PLX E 34 IP20/44 840 27W
A1 N	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 3800LM PLX IP20/44 840 27W
A2 N	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 4800LM PLX IP20/44 840 32W
B1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA LED 1600LM PLX IP20/44 840 14W
B2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA LED 2400LM PLX IP20/44 840 19W
C	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 4000LM PC OPAL IP65 840 / L=1200 32W
D1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 2500LM PLX 840 14W
D2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 3000LM PLX 840 21W
D3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 4000LM PLX 840 29W
F	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 3000 PC IP65 840 19W
AW1	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED Z OPTYKĄ DO KORYTARZA 1W 1H AT
AW2	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 1W 1H AT
AW3	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 3W 1H AT
AW4	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 1W 1H AT
AW5	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 3W 1H AT
EW	OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W 1H AT
AWZ	OPRAWA AWARYJNA LED Z TERMOSTATEM 3x1W 1H AT
F	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NAŚCIENNA LED 20W IP54 PRZYST. DO PRACY NA ZEWN.

Obiekt	Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17–300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35		Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17–300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2		
Przedmiot rys.	RZUT PIWNICY – INSTALACJA OŚWIETLENIA		Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	15.04.2019 r.		
Skala	1:100	Nr rys. E–2	