


Lp.	Pomieszczenie	M2
1.1	komunikacja	11,3
1.2	hol	33,2
1.3	komunikacja	4,0
1.4	wc damskie	3,8
1.5	wc męskie	6,2
1.6	sala konferencyjna	83,5
1.7	pom. gospodarcze	3,7
1.8	komunikacja	21,05
1.9	komunikacja	2,95
1.10	aneks kuchenny	11,4
1.11	wc - os. niepełnosprawne	5,7
1.12	magazyn podręczny	9,3
1.13	pokój skarbnika	12,7
1.14	mała sala konferencyjna	30,0
1.15	wc	3,7
1.16	gabinet wójta	20,0
1.17	sekretariat	21,6
1.18	gabinet zastępcy wójta	19,8
POWIERZCHNIA NETTO		303,9

URZĄD - część B


LEGENDA:

- — — zakres opracowania
- ▨ ściany istniejące
- ▭ ściany projektowane
- ▨ ściany zamurowane
- ściany do rozbiórki
- obiekty do wyburzenia

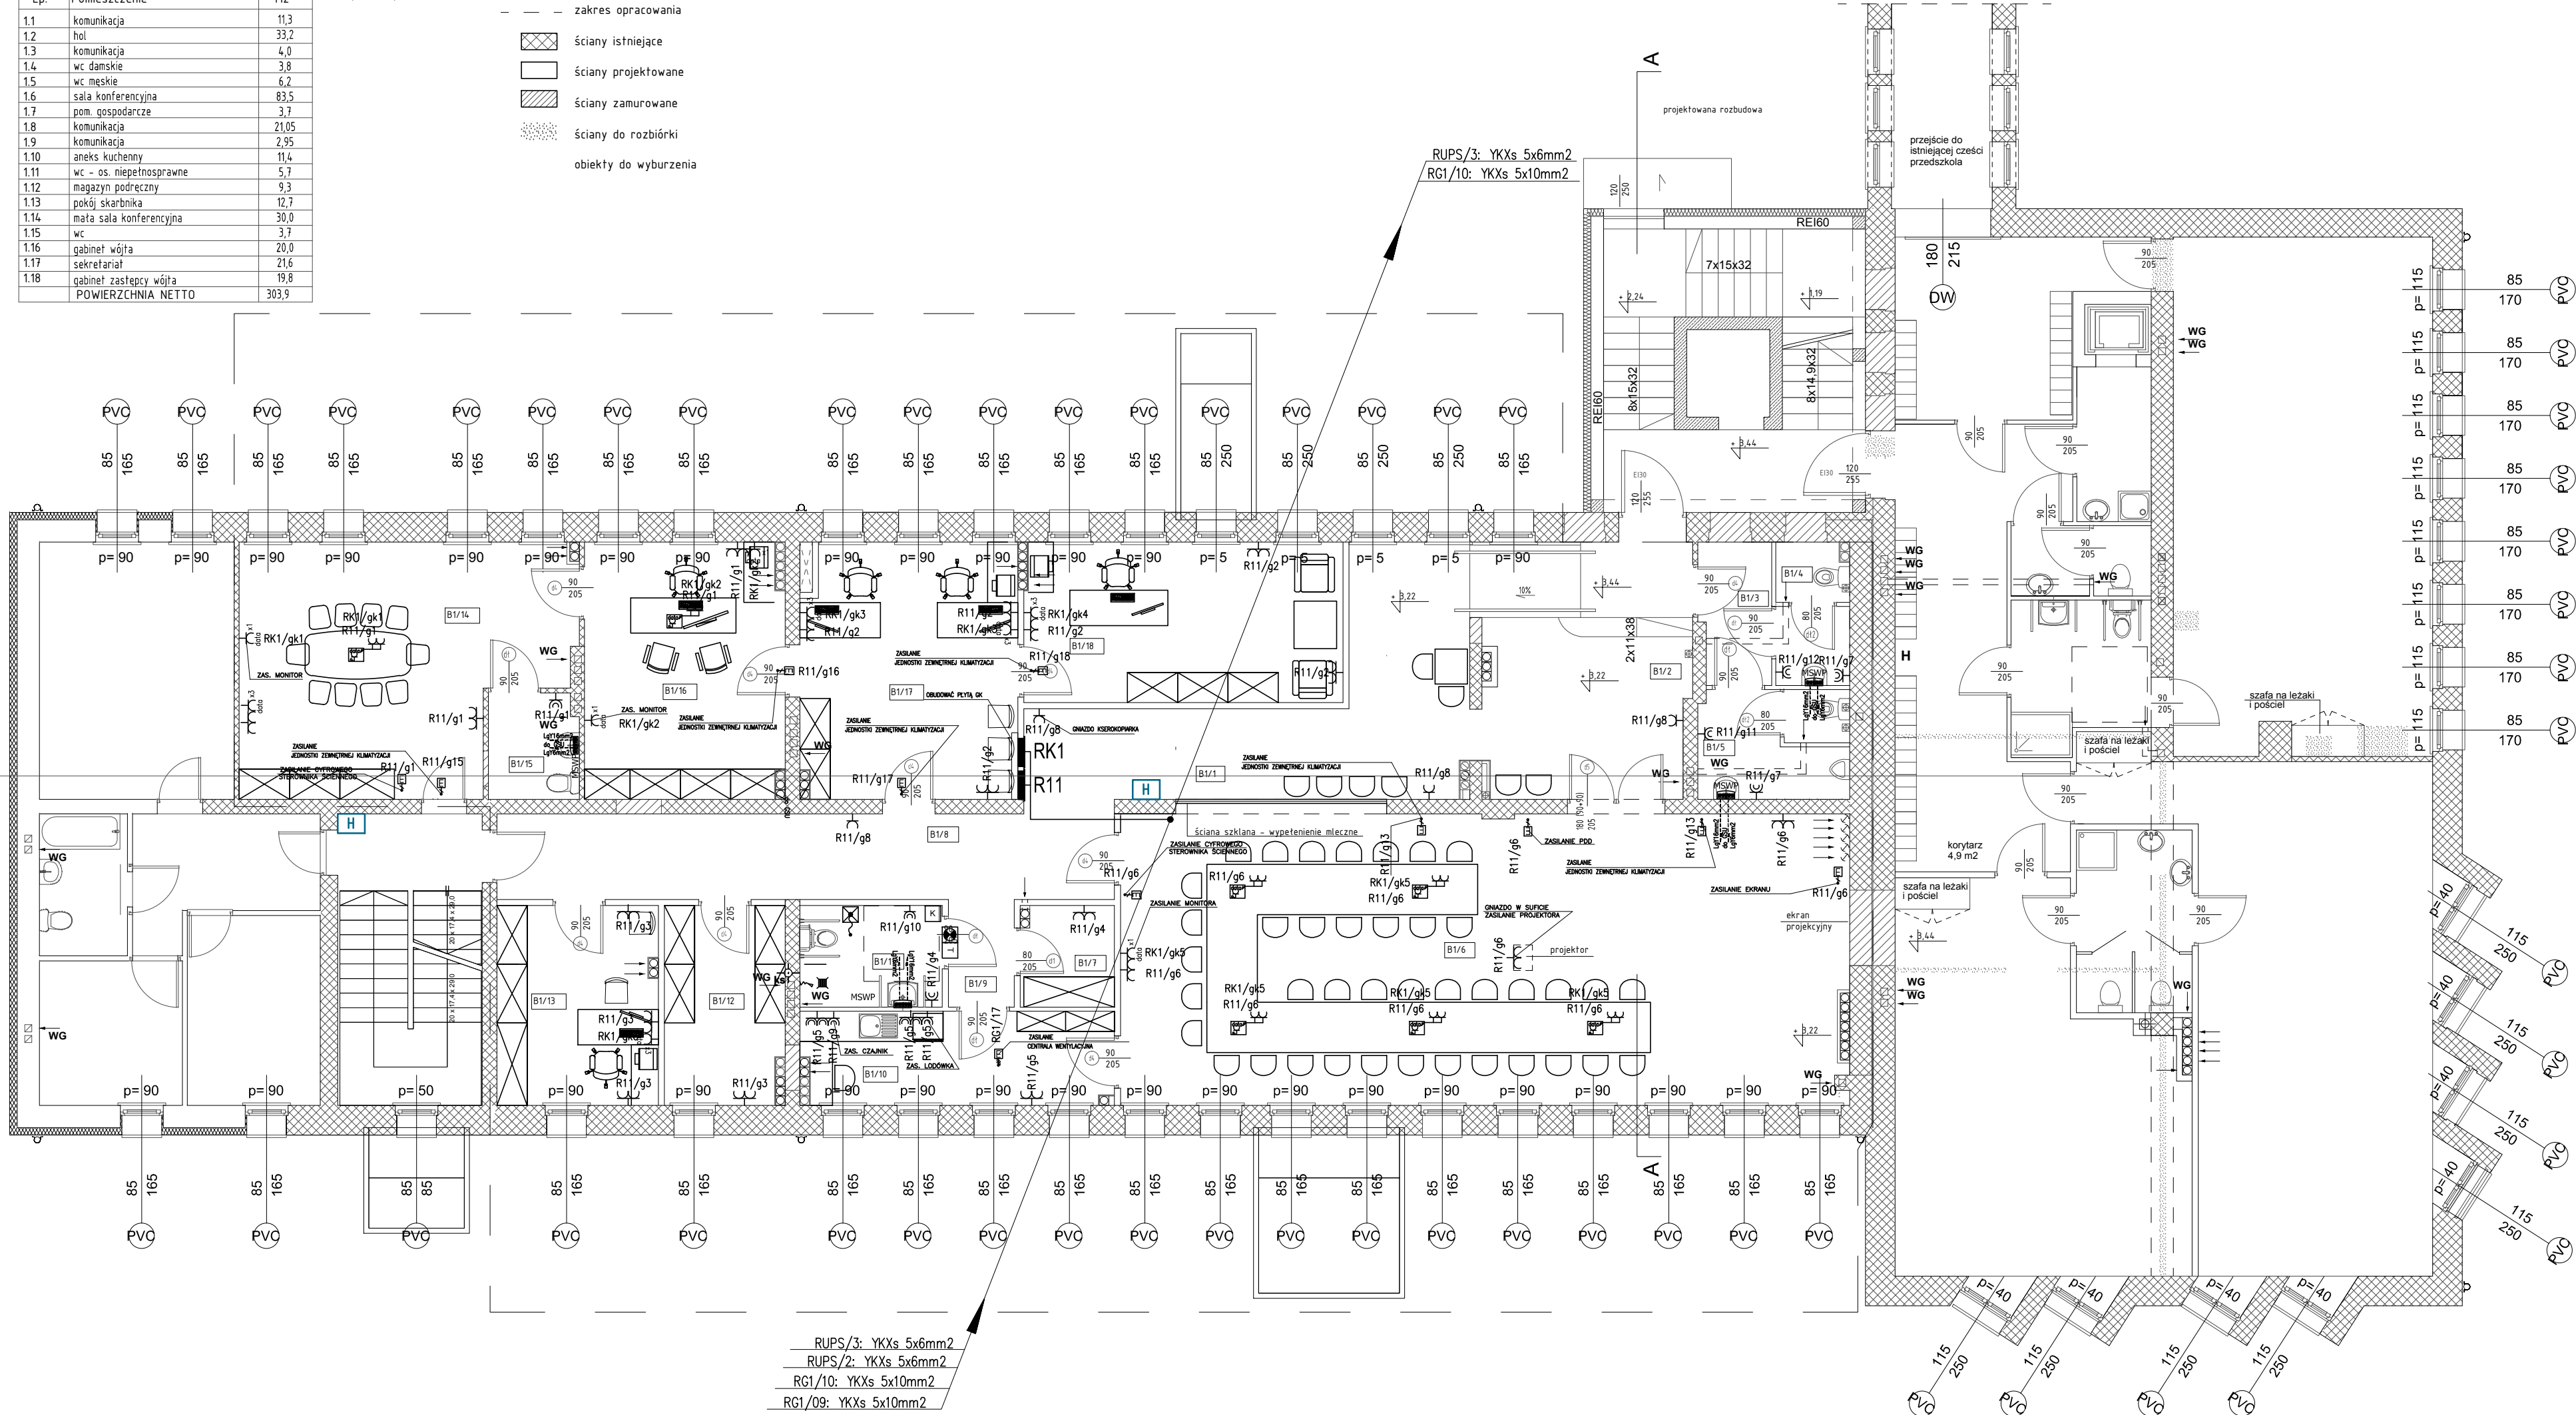

## LEGENDA

- ⊕ GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V, P/T, IP20,
- ⊕ GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
- ⊕ GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYŃCZE, P/T
- ⊕ GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWÓJNE, P/T
- ⊕ 3xGN. WTYKOWE DATA Z KLUCZEM 230V, WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- ⊕ WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- ⊕ MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- ⊕ GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- ⊕ PRZECISK POCIĄGOWY
- ⊕ KASOWNIK 1-PĘTŁOWY
- ⊕ TRANSFORMATOR DLA 1 POMIESZCZENIA
- ⊕ LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM
- ⊕ ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- ⊕ PRZECISK PPOŻ
- ⊕ UPS
- ⊕ CENTRALNY UPS



Objekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2	
Przedmiot rys.	RZUT PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	08.07.2019 r	
Skala	1:100	Nr rys. E-2/5