


Profil kanalizacji chlorowni

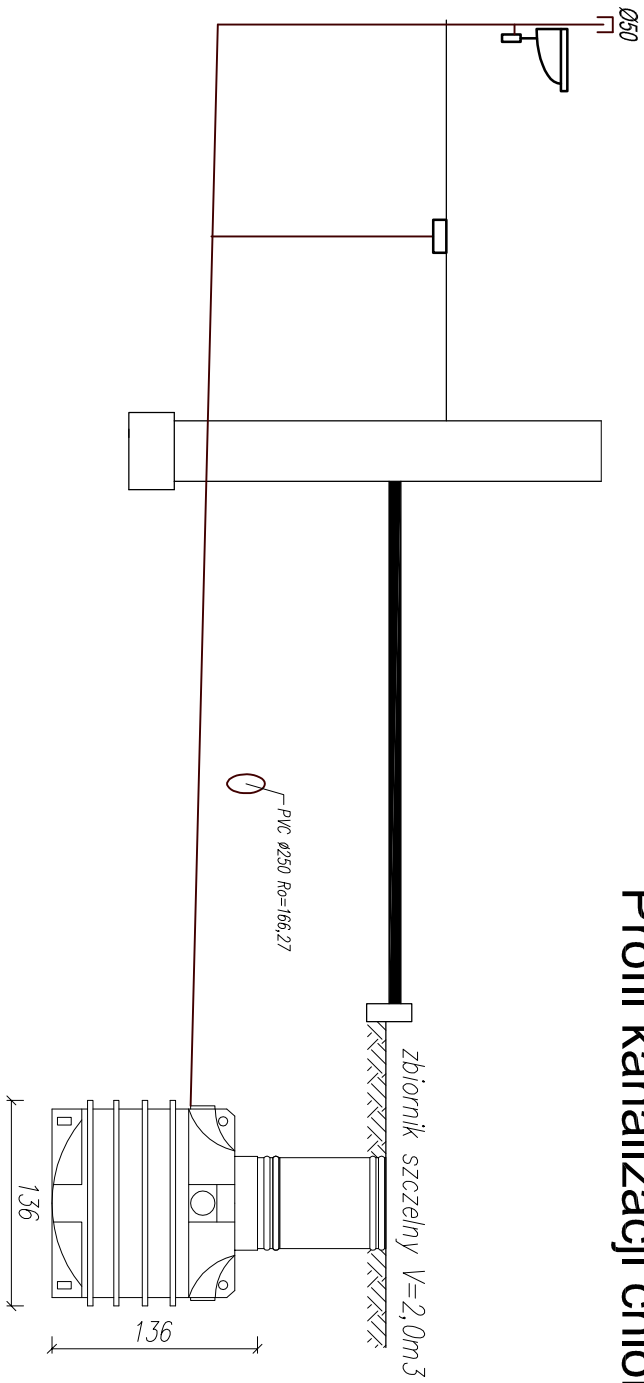

Poziom porównawczy – 164,00m n.p.m.			
Rzędno terenu [m n.p.t.]	167,65	167,65	167,20
Rzędno dna przewodu	166,09	166,05	165,99
Przykrycie przewodu [m]	1,45	1,49	1,10
Spadek / Odległość	1,4‰ / 1,40	1,4‰ / 1,40	7,11
Długość [m]	0,00	1,40	5,71

Um

K1

PVC110

Zb2

Obiekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław				
Adres	Działka nr 16 Obręb: 201009_2.0016 Kłopoty Stanisław; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys 13
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	24.04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Małecki	INSTALACJE SANITARNE	PDU/0115/POOS/08	24.04.2019	