


Profil kanalizacji sanitarnej

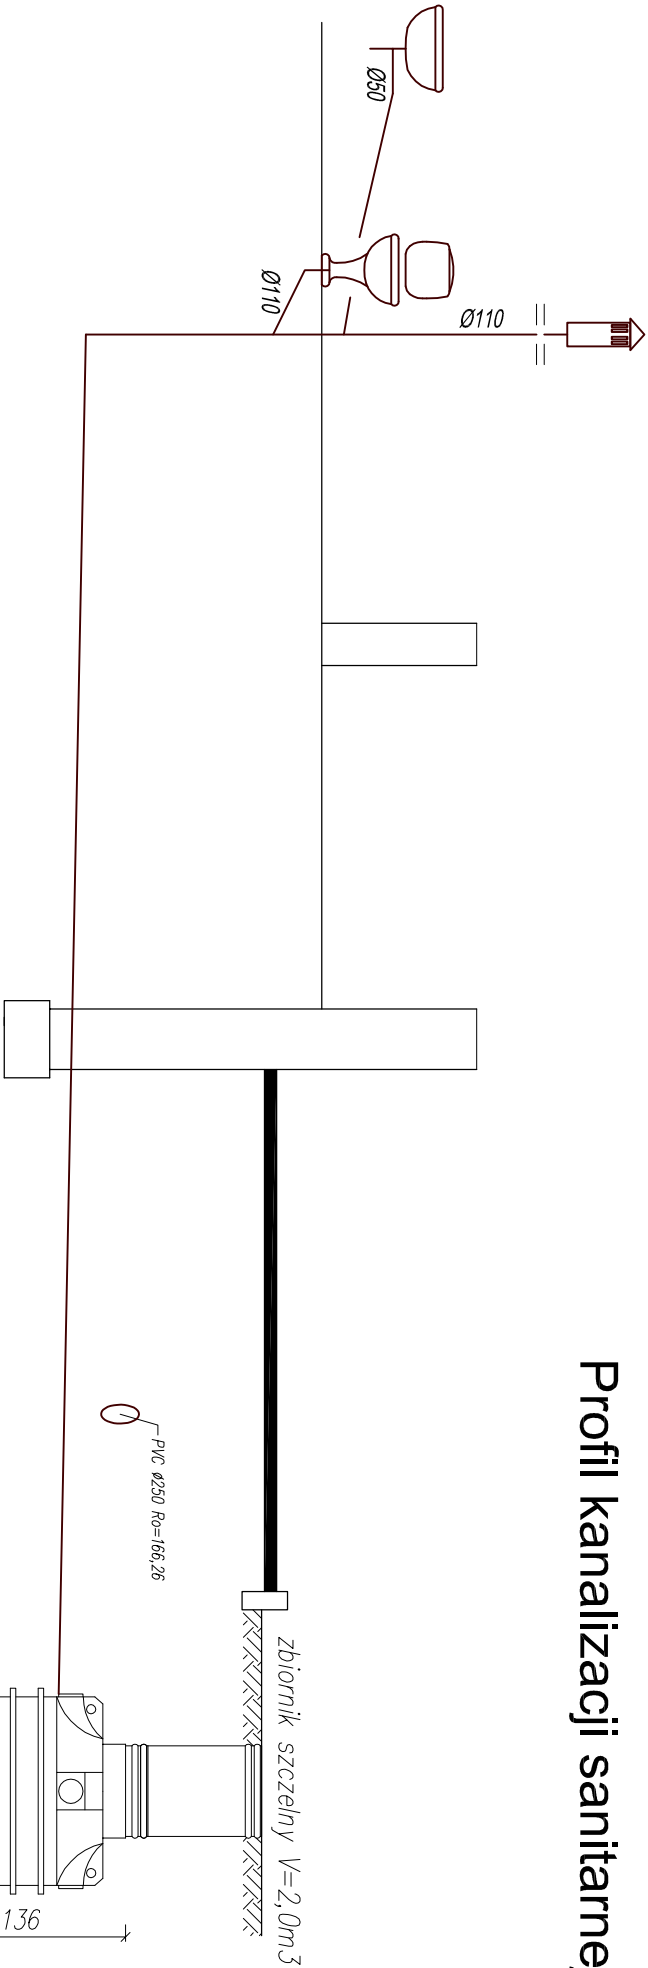

Poziom		porównowczy – 164,50m n.p.m.	
Rzędna terenu [m n.p.t.]		167,65	
Rzędna dna przewodu		166,04	
Przymkrycie przewodu [m]		1,45	
Spadek	Odległość	8,99	
Długość [m]		0,00	8,99

Ks1 PVC160 Zb1

Obiekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław				
Adres	Działka nr 16 Obręb: 201009_2.0016 Kłopoty Stanisław; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHŁOROWNI		Skala	1:50	Nr.rys 14
	Inie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	24.04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDU/0115/POOS/08	24.04.2019	